




Температурный график

работы тепловой сети от теплоисточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс": кот.Баня №3 по ул.Кутузова, 2Б; Баня №2 по ул.Красноармейская, 15а; Кирзавод по ул.Осипенко, 8; пос. Горяйновка (ОПХ 1 мая) по ул.Молодежная, 13А на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _в	Температура в подающем трубопроводе, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе, t _{2от}	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{2от}
10	70,0	60,2	35,5	31,3
9	70,0	59,9	37,2	32,6
8	70,0	59,6	39,0	33,8
7	70,0	59,3	40,7	35,0
6	70,0	59,0	42,4	36,2
5	70,0	58,7	44,1	37,3
4	70,0	58,5	45,7	38,4
3	70,0	58,2	47,3	39,5
2	70,0	57,9	48,9	40,6
1	70,0	57,7	50,5	41,7
0	70,0	57,4	52,1	42,7
-1	70,0	57,2	53,7	43,8
-2	70,0	56,9	55,2	44,8
-3	70,0	56,6	56,8	45,8
-4	70,0	56,4	58,3	46,8
-5	70,0	56,1	59,8	47,8
-6	70,0	55,9	61,3	48,8
-7	70,0	55,6	62,8	49,8
-8	70,0	55,4	64,3	50,7
-9	70,0	55,1	65,7	51,7
-10	70,0	54,9	67,2	52,6
-11	70,0	54,6	68,7	53,5
-12	70,1	54,5	70,1	54,5
-13	71,5	55,4	71,5	55,4
-14	73,0	56,3	73,0	56,3
-15	74,4	57,2	74,4	57,2
-16	75,8	58,1	75,8	58,1
-17	77,2	59,0	77,2	59,0
-18	78,6	59,9	78,6	59,9
-19	80,0	60,7	80,0	60,7
-20	81,4	61,6	81,4	61,6
-21	82,8	62,5	82,8	62,5
-22	84,2	63,3	84,2	63,3
-23	85,5	64,2	85,5	64,2
-24	86,9	65,0	86,9	65,0
-25	88,3	65,9	88,3	65,9
-26	89,6	66,7	89,6	66,7
-27	91,0	67,5	91,0	67,5
-28	92,3	68,4	92,3	68,4
-29	93,7	69,2	93,7	69,2
-30	95,0	70,0	95,0	70,0

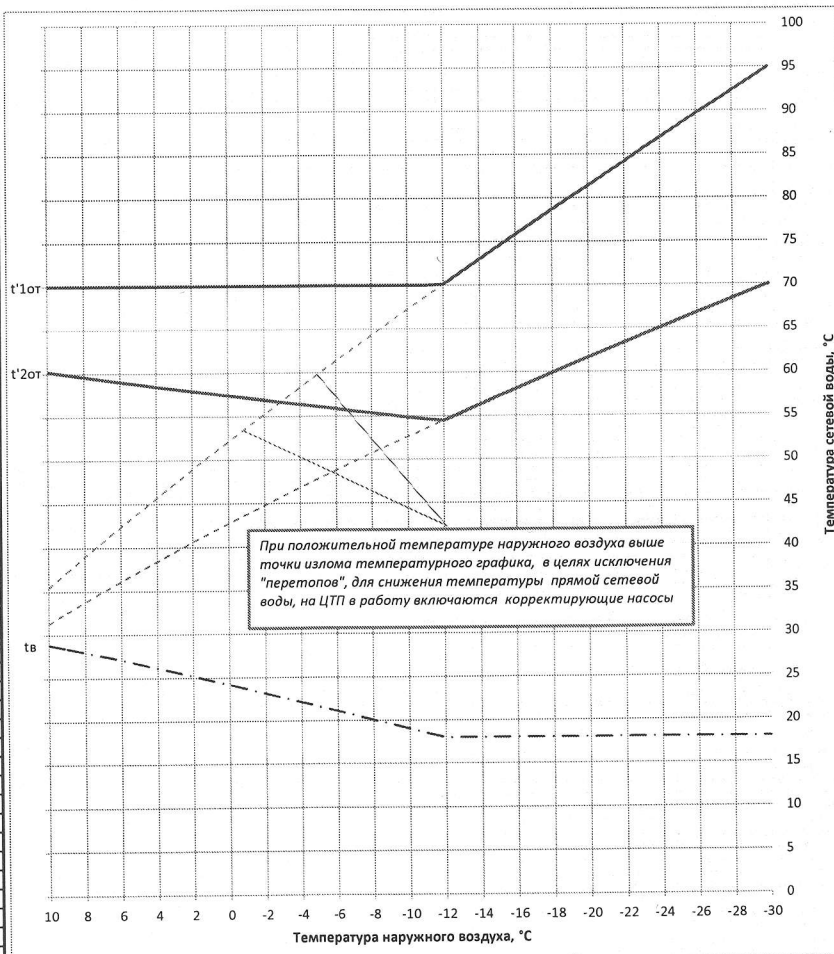

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник оперативно-диспетчерская службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов
 Н. В. Елизаров
 И. Н. Сухарев
 Д.В. Воробьев
 А. А. Травкин
 В. Ю. Гарцев

"Утверждаю"

Директор филиала "Мордовский"
 ПАО "Т Плюс"



А.А. Суслов



"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
 городского округа Саранск - Директор
 Департамента городского хозяйства

А.В. Егорычев

Температурный график

работы тепловой сети от теплонеточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс": 8 мкр по ул. Чкалова 1В; 6 мкр по ул. Энгельса 19А; 3 мкр по пр. 50 лет Октября, 54; 2 мкр по ул. Попова, 49А; кв. 10-11 по ул. Кошевого, 20А; ДРБ №2 по ул. Люксембург, 15 Б; Осипенко, 57 А; МГУ пос. Ялга по ул. Пионерская, 6; Лисма по ул. Лесная, 2Д; Московская 48А на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нв}	Температура в подающем трубопроводе, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе, t _{2от}	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{2от}
10,0	70,0	46,9	70,0	46,9
9,0	70,0	46,3	70,0	46,3
8,0	70,0	45,7	70,0	45,7
7,0	70,0	45,1	70,0	45,1
6,0	70,0	44,5	70,0	44,5
5,0	70,0	43,9	70,0	43,9
4,0	70,0	43,3	70,0	43,3
3,0	70,0	42,8	70,0	42,8
2,0	70,0	42,2	70,0	42,2
1,0	70,0	41,7	70,0	41,7
0,0	72,7	42,7	72,7	42,7
-1,0	75,4	43,8	75,4	43,8
-2,0	78,1	44,8	78,1	44,8
-3,0	80,8	45,8	80,8	45,8
-4,0	83,5	46,8	83,5	46,8
-5,0	86,1	47,8	86,1	47,8
-6,0	88,8	48,8	88,8	48,8
-7,0	91,4	49,8	91,4	49,8
-8,0	94,1	50,7	94,1	50,7
-9,0	96,7	51,7	96,7	51,7
-10,0	99,3	52,6	99,3	52,6
-11,0	101,9	53,5	101,9	53,5
-12,0	104,5	54,5	104,5	54,5
-13,0	107,1	55,4	107,1	55,4
-14,0	109,6	56,3	109,6	56,3
-15,0	112,2	57,2	112,2	57,2
-16,0	114,8	58,1	114,8	58,1
-17,0	117,3	59,0	117,3	59,0
-18,0	119,9	59,9	119,9	59,9
-19,0	122,4	60,7	122,4	60,7
-20,0	124,9	61,6	124,9	61,6
-21,0	127,5	62,5	127,5	62,5
-22,0	130,0	63,3	130,0	63,3
-23,0	132,5	64,2	132,5	64,2
-24,0	135,0	65,0	135,0	65,0
-25,0	137,5	65,9	137,5	65,9
-26,0	140,0	66,7	140,0	66,7
-27,0	142,5	67,5	142,5	67,5
-28,0	145,0	68,4	145,0	68,4
-29,0	147,5	69,2	147,5	69,2
-30,0	150,0	70,0	150,0	70,0

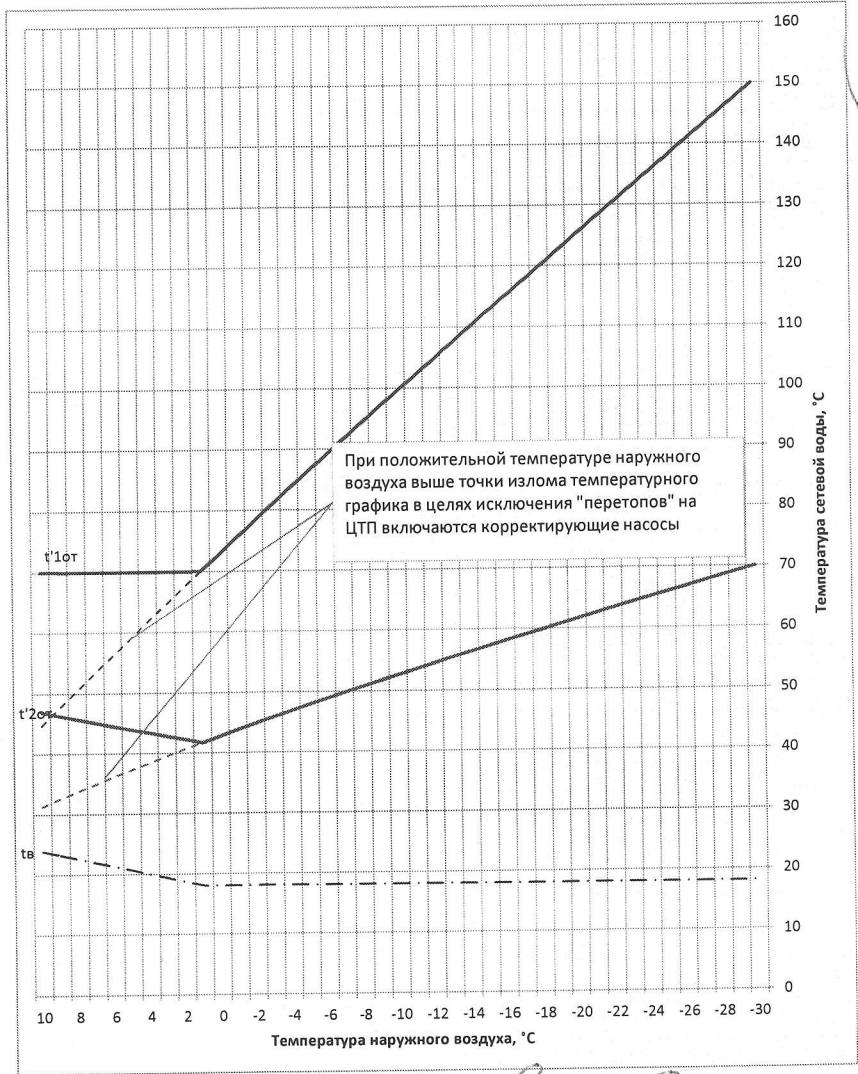

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник оперативно-диспетчерской службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов

Н. В. Елизаров

И. Н. Сухарев

Д.В. Воробьев

А. А. Травкин

В. Ю. Гарцев



"Утверждаю"
 Директор филиала "Мордовский"
 ПАО "Т Плюс"

А.А. Суслов




"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства

А.В. Егорычев

Температурный график
 работы тепловой сети от теплоисточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс":
 котельные пос. Зыково по ул. Советская, 124 Е; АРЗ пос. Луховка-1
 на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нв}	Температура в подающем трубопроводе, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе, t _{2от}
10	37,1	31,3
9	39,1	32,6
8	41,1	33,8
7	43,0	35,0
6	44,9	36,2
5	46,8	37,3
4	48,6	38,4
3	50,5	39,5
2	52,3	40,6
1	54,1	41,7
0	55,9	42,7
-1	57,6	43,8
-2	59,4	44,8
-3	61,1	45,8
-4	62,9	46,8
-5	64,6	47,8
-6	66,3	48,8
-7	68,0	49,8
-8	69,7	50,7
-9	71,4	51,7
-10	73,0	52,6
-11	74,7	53,5
-12	76,3	54,5
-13	78,0	55,4
-14	79,6	56,3
-15	81,3	57,2
-16	82,9	58,1
-17	84,5	59,0
-18	86,1	59,9
-19	87,7	60,7
-20	89,3	61,6
-21	90,9	62,5
-22	92,5	63,3
-23	94,1	64,2
-24	95,7	65,0
-25	97,2	65,9
-26	98,8	66,7
-27	100,3	67,5
-28	101,9	68,4
-29	103,5	69,2
-30	105,0	70,0

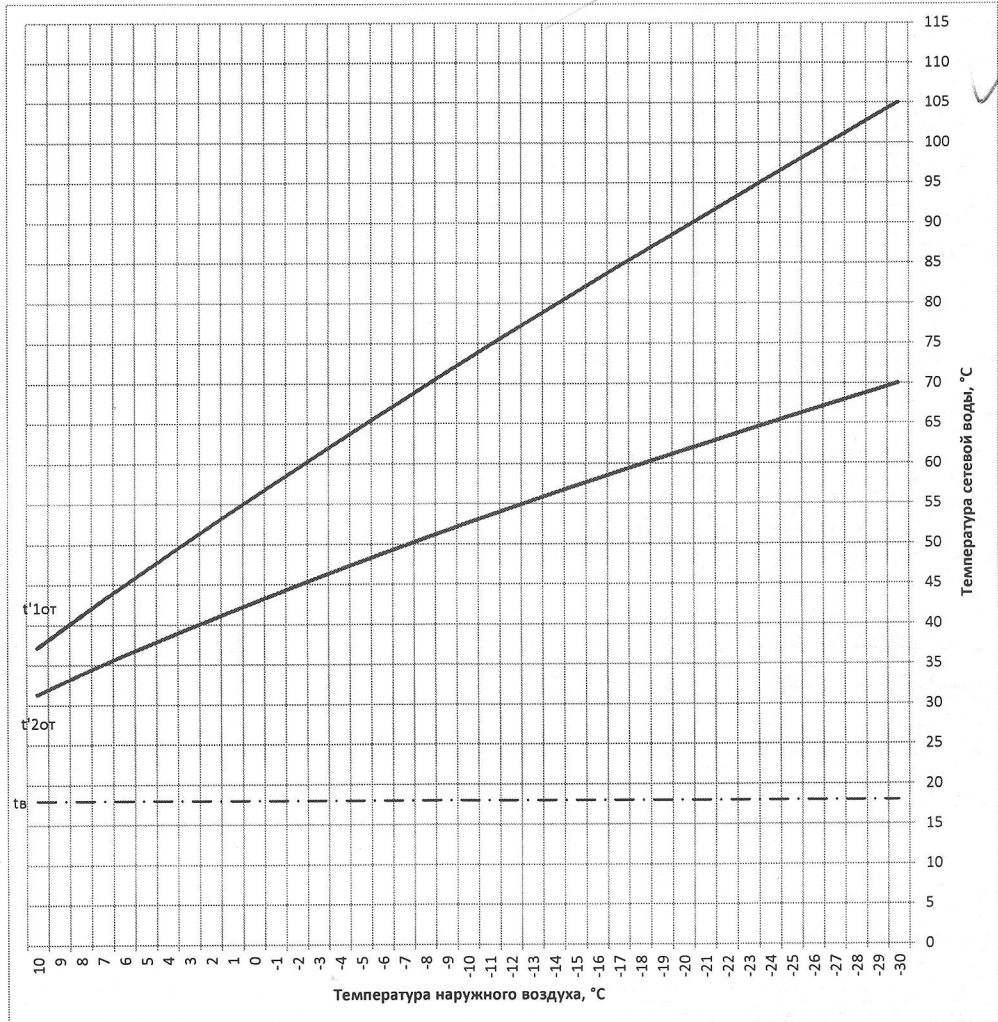

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Н. В. Елизаров

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

И. Н. Сухарев

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Д.В. Воробьев

Начальник оперативно-диспетчерской службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

А. А. Травкин

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

В. Ю. Гарцев

"Утверждаю"

Директор филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"



Суслов




Согласовано
Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев

Температурный График
работы тепловой сети от теплоисточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс":
котельные Нижний рынок по ул.Кирова, 63 Б; пос.Луговая по ул. Октябрьская, 7А
на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нв}	Температура в подающем трубопроводе, t _п	Температура в обратном трубопроводе, t _{об}	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{пот}	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{обг}
10	70,0	55,7	38,0	31,3
9	70,0	55,3	40,1	32,6
8	70,0	54,9	42,1	33,8
7	70,0	54,5	44,1	35,0
6	70,0	54,1	46,2	36,2
5	70,0	53,7	48,1	37,3
4	70,0	53,3	50,1	38,4
3	70,0	52,9	52,0	39,5
2	70,0	52,5	53,9	40,6
1	70,0	52,2	55,9	41,7
0	70,0	51,8	57,7	42,7
-1	70,0	51,5	59,6	43,8
-2	70,0	51,1	61,5	44,8
-3	70,0	50,7	63,3	45,8
-4	70,0	50,4	65,2	46,8
-5	70,0	50,0	67,0	47,8
-6	70,0	49,7	68,8	48,8
-7	70,6	49,8	70,6	49,8
-8	72,4	50,7	72,4	50,7
-9	74,2	51,7	74,2	51,7
-10	75,9	52,6	75,9	52,6
-11	77,7	53,5	77,7	53,5
-12	79,5	54,5	79,5	54,5
-13	81,2	55,4	81,2	55,4
-14	83,0	56,3	83,0	56,3
-15	84,7	57,2	84,7	57,2
-16	86,4	58,1	86,4	58,1
-17	88,2	59,0	88,2	59,0
-18	89,9	59,9	89,9	59,9
-19	91,6	60,7	91,6	60,7
-20	93,3	61,6	93,3	61,6
-21	95,0	62,5	95,0	62,5
-22	96,7	63,3	96,7	63,3
-23	98,3	64,2	98,3	64,2
-24	100,0	65,0	100,0	65,0
-25	101,7	65,9	101,7	65,9
-26	103,4	66,7	103,4	66,7
-27	105,0	67,5	105,0	67,5
-28	106,7	68,4	106,7	68,4
-29	108,3	69,2	108,3	69,2
-30	110,0	70,0	110,0	70,0

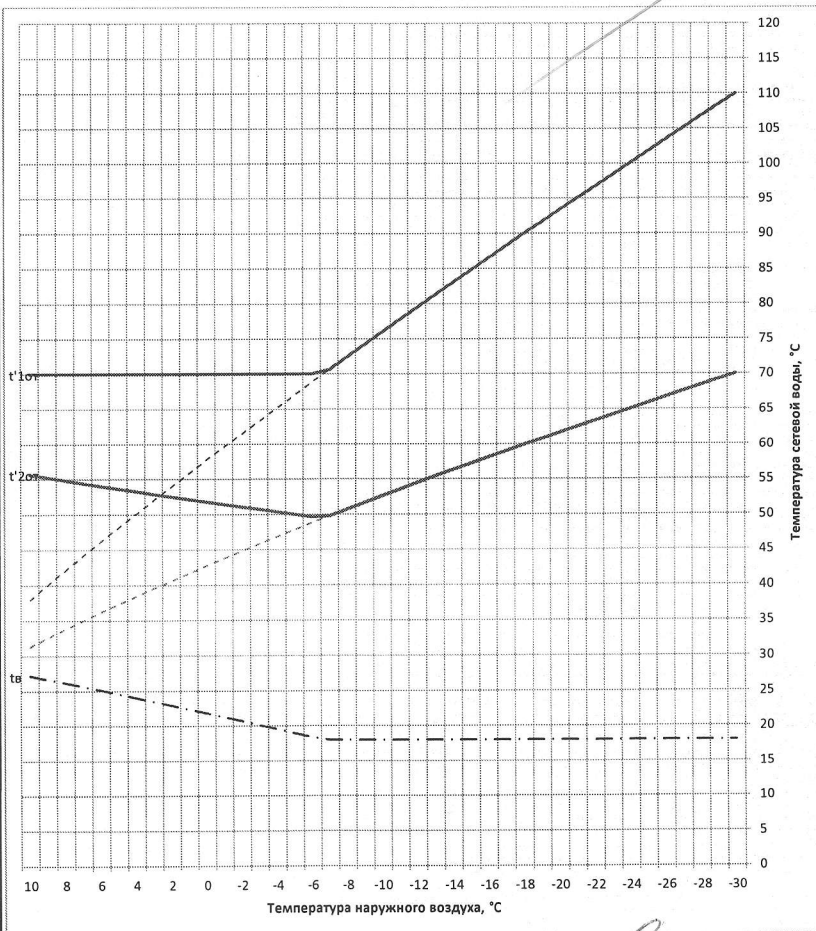

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник оперативно-диспетчерская службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов

Н. В. Елизаров

И. Н. Сухарев

Д.В. Воробьев

А. А. Травкин


В. Ю. Гарцев

"Утверждаю"
 Директор филиала "Мордовский"
 ПАО "Т Плюс"
 А.А. Суслов

"Согласовано"
 Первый заместитель Главы
 Администрации городского округа
 Саранск - Директор Департамента
 городского хозяйства
 А.В.Егорычев

Температурный график
 работы тепловой сети от теплоисточника филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" котельная пос. Озерный по ул. Молодежная, 25 на
 отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нв}	Температура в подающем трубопроводе, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе, t _{2от}	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{2от}
10	70,0	54,4	38,8	31,3
9	70,0	53,9	41,0	32,6
8	70,0	53,5	43,2	33,8
7	70,0	53,0	45,3	35,0
6	70,0	52,6	47,4	36,2
5	70,0	52,2	49,5	37,3
4	70,0	51,8	51,5	38,4
3	70,0	51,4	53,6	39,5
2	70,0	51,0	55,6	40,6
1	70,0	50,6	57,6	41,7
0	70,0	50,2	59,6	42,7
-1	70,0	49,8	61,6	43,8
-2	70,0	49,4	63,6	44,8
-3	70,0	49,0	65,5	45,8
-4	70,0	48,6	67,5	46,8
-5	70,0	48,3	69,4	47,8
-6	71,3	48,8	71,3	48,8
-7	73,2	49,8	73,2	49,8
-8	75,1	50,7	75,1	50,7
-9	77,0	51,7	77,0	51,7
-10	78,9	52,6	78,9	52,6
-11	80,7	53,5	80,7	53,5
-12	82,6	54,5	82,6	54,5
-13	84,5	55,4	84,5	55,4
-14	86,3	56,3	86,3	56,3
-15	88,1	57,2	88,1	57,2
-16	90,0	58,1	90,0	58,1
-17	91,8	59,0	91,8	59,0
-18	93,6	59,9	93,6	59,9
-19	95,4	60,7	95,4	60,7
-20	97,2	61,6	97,2	61,6
-21	99,0	62,5	99,0	62,5
-22	100,8	63,3	100,8	63,3
-23	102,6	64,2	102,6	64,2
-24	104,4	65,0	104,4	65,0
-25	106,2	65,9	106,2	65,9
-26	108,0	66,7	108,0	66,7
-28	111,5	68,4	111,5	68,4
-29	113,2	69,2	113,2	69,2
-30	115,0	70,0	115,0	70,0

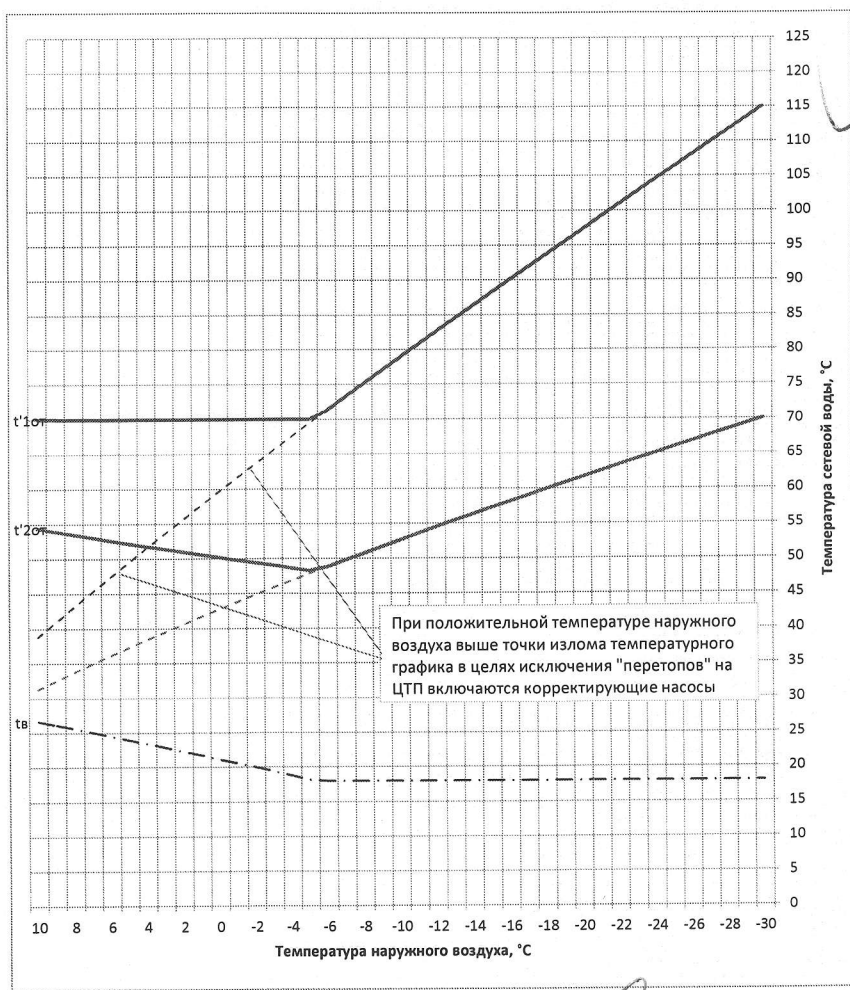

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Н. В. Елизаров

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

И. Н. Сухарев

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Д.В. Воробьев

Начальник оперативно-диспетчерская службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

А. А. Травкин

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

В. Ю. Гарцев

"Утверждаю"

Директор филиала "Мордовский"
ПАО "Т Плюс"



А.А. Суслов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства



А.В. Егорычев

Температурный график работы тепловой сети от теплоисточника филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" котельная "Квартал 107" по ул. Гагарина, 106 А на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нв}	Температура в подающем трубопроводе, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе, t _{2от}	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{1от}	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t _{2от}
10	70,0	50,8	41,3	31,3
9	70,0	50,3	43,8	32,6
8	70,0	49,8	46,3	33,8
7	70,0	49,2	48,7	35,0
6	70,0	48,7	51,2	36,2
5	70,0	48,2	53,5	37,3
4	70,0	47,8	55,9	38,4
3	70,0	47,3	58,3	39,5
2	70,0	46,8	60,6	40,6
1	70,0	46,3	62,9	41,7
0	70,0	45,9	65,2	42,7
-1	70,0	45,4	67,5	43,8
-2	70,0	44,9	69,8	44,8
-3	72,1	45,8	72,1	45,8
-4	74,3	46,8	74,3	46,8
-5	76,6	47,8	76,6	47,8
-6	78,8	48,8	78,8	48,8
-7	81,0	49,8	81,0	49,8
-8	83,2	50,7	83,2	50,7
-9	85,4	51,7	85,4	51,7
-10	87,6	52,6	87,6	52,6
-11	89,8	53,5	89,8	53,5
-12	92,0	54,5	92,0	54,5
-13	94,1	55,4	94,1	55,4
-14	96,3	56,3	96,3	56,3
-15	98,5	57,2	98,5	57,2
-16	100,6	58,1	100,6	58,1
-17	102,7	59,0	102,7	59,0
-18	104,9	59,9	104,9	59,9
-19	107,0	60,7	107,0	60,7
-20	109,1	61,6	109,1	61,6
-21	111,2	62,5	111,2	62,5
-22	113,3	63,3	113,3	63,3
-23	115,4	64,2	115,4	64,2
-24	117,5	65,0	117,5	65,0
-25	119,6	65,9	119,6	65,9
-26	121,7	66,7	121,7	66,7
-27	123,8	67,5	123,8	67,5
-28	125,9	68,4	125,9	68,4
-29	127,9	69,2	127,9	69,2
-30	130,0	70,0	130,0	70,0

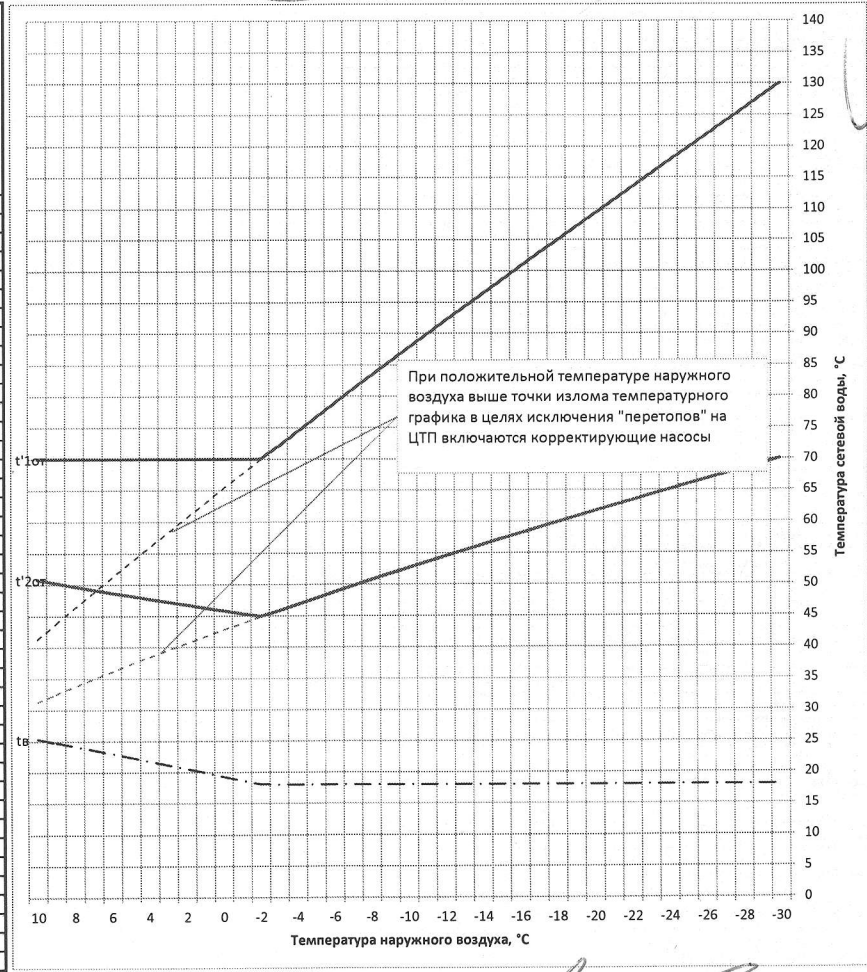

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник оперативно-диспетчерская службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

А.Б. Постнов

Н. В. Елизаров

И. Н. Сухарев

Д.В. Воробьев

А. А. Травкин

В. Ю. Гарцев

Handwritten signatures of the listed officials.