


Утверждаю  
 Директор филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"  
 А.А. Суслов

Согласовано  
 Первый заместитель Главы Администрации  
 городского округа Саранск - Директор  
 Департамента городского хозяйства  
 А.В. Егорычев

Отопительный температурный график  
 работы тепловой сети от теплоисточника филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Саранская ТЭЦ-2  
 на отопительный сезон 2016-2017 г.г.

Температура наружного воздуха, t <sub>нв</sub>	Температура в подающем трубопроводе, t <sub>1</sub> от	Температура в обратном трубопроводе, t <sub>2</sub> от	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t <sub>1</sub> от	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов в ЦТП, t <sub>2</sub> от
10,0	74,0	49,4	44,6	31,3
9,0	74,0	48,7	47,6	32,6
8,0	74,0	48,1	50,5	33,8
7,0	74,0	47,5	53,3	35,0
6,0	74,0	46,9	56,2	36,2
5,0	74,0	46,3	59,0	37,3
4,0	74,0	45,7	61,8	38,4
3,0	74,0	45,2	64,5	39,5
2,0	74,0	44,6	67,3	40,6
1,0	74,0	44,0	70,0	41,7
0,0	74,0	43,5	72,7	42,7
-1,0	75,4	43,8	75,4	43,8
-2,0	78,1	44,8	78,1	44,8
-3,0	80,8	45,8	80,8	45,8
-4,0	83,5	46,8	83,5	46,8
-5,0	86,1	47,8	86,1	47,8
-6,0	88,8	48,8	88,8	48,8
-7,0	91,4	49,8	91,4	49,8
-8,0	94,1	50,7	94,1	50,7
-9,0	96,7	51,7	96,7	51,7
-10,0	99,3	52,6	99,3	52,6
-11,0	101,9	53,5	101,9	53,5
-12,0	104,5	54,5	104,5	54,5
-13,0	107,1	55,4	107,1	55,4
-14,0	109,6	56,3	109,6	56,3
-15,0	112,2	57,2	112,2	57,2
-16,0	114,8	58,1	114,8	58,1
-17,0	117,3	59,0	117,3	59,0
-18,0	119,9	59,9	119,9	59,9
-19,0	122,4	60,7	122,4	60,7
-20,0	124,9	61,6	124,9	61,6
-21,0	127,5	62,5	127,5	62,5
-22,0	130,0	63,3	130,0	63,3
-23,0	132,5	64,2	132,5	64,2
-24,0	135,0	65,0	135,0	65,0
-25,0	137,5	65,9	137,5	65,9
-26,0	140,0	66,7	140,0	66,7
-27,0	142,5	67,5	142,5	67,5
-28,0	145,0	68,4	145,0	68,4
-29,0	147,5	69,2	147,5	69,2
-30,0	150,0	70,0	150,0	70,0

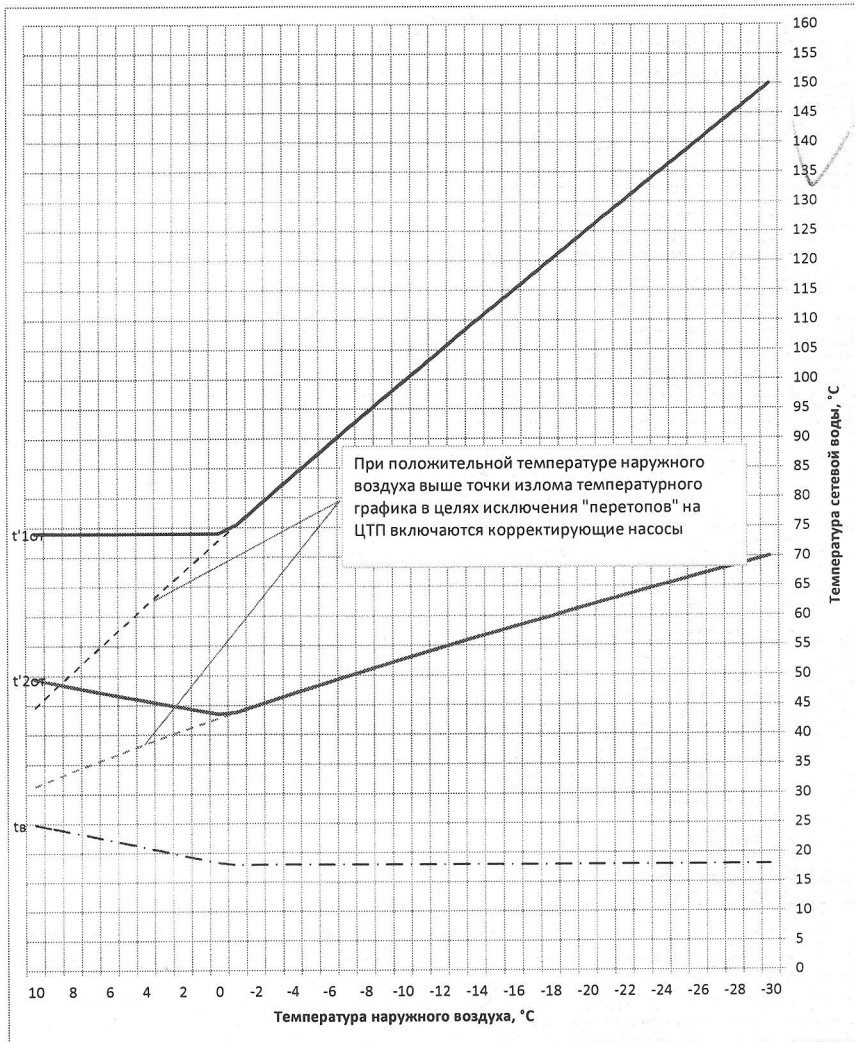

Главный инженер филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

*[Signature]* А.Б. Постнов

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям

*[Signature]* Н. В. Елизаров

Заместитель главного инженера филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" по генерации

*[Signature]* И. Н. Сухарев

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

*[Signature]* Д.В. Воробьев

Начальник УЭТС филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"

*[Signature]* В. Ю. Гарцев