




"Утверждаю"
 Директор Мордовского филиала
 ОАО "ТГК-6"
 А.А. Сулов



"Согласовано"
 Первый заместитель Главы Администрации
 городского округа Саранск - Директор
 департамента городского хозяйства
 А.В.Егорычев

Температурный график
 работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс": 8 мкр по ул.Чкалова 1Б, 6 мкр по ул.Энгельса 19А;
 3 мкр по пр.50 лет Октября, 54; кв.10-11 по ул.Кошевого, 20А; ДРБ №2 по ул.Люксембург, 15 Б; Осипенко, 57 А; МГУ пос.Ялга по
 ул.Пионерская, 6; Лисма по ул.Лесная, 2Д; Московская 48А
 на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

Температура наружного воздуха, t _{нар} , °С	Температура в подающем трубопроводе, t _{под} , °С	Температура в обратном трубопроводе, t _{обр} , °С	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, t _{под, кор} , °С	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, t _{обр, кор} , °С
-30	150,0	70,0	150,0	70,0
-29	147,5	69,2	147,5	69,2
-28	145,0	68,4	145,0	68,4
-27	142,5	67,5	142,5	67,5
-26	140,0	66,7	140,0	66,7
-25	137,5	65,9	137,5	65,9
-24	135,0	65,0	135,0	65,0
-23	132,5	64,2	132,5	64,2
-22	130,0	63,3	130,0	63,3
-21	127,5	62,5	127,5	62,5
-20	124,9	61,6	124,9	61,6
-19	122,4	60,7	122,4	60,7
-18	119,9	59,9	119,9	59,9
-17	117,3	59,0	117,3	59,0
-16	114,8	58,1	114,8	58,1
-15	112,2	57,2	112,2	57,2
-14	109,6	56,3	109,6	56,3
-13	107,1	55,4	107,1	55,4
-12	104,5	54,5	104,5	54,5
-11	101,9	53,5	101,9	53,5
-10	99,3	52,6	99,3	52,6
-9	96,7	51,7	96,7	51,7
-8	94,1	50,7	94,1	50,7
-7	91,4	49,8	91,4	49,8
-6	88,8	48,8	88,8	48,8
-5	86,1	47,8	86,1	47,8
-4	83,5	46,8	83,5	46,8
-3	80,8	45,8	80,8	45,8
-2	78,1	44,8	78,1	44,8
-1	75,4	43,8	75,4	43,8
0	72,7	42,7	72,7	42,7
1	70,0	41,7	70,0	41,7
2	70,0	41,7	67,3	40,6
3	70,0	41,7	64,5	39,5
4	70,0	41,7	61,8	38,4
5	70,0	41,7	59,0	37,3
6	70,0	41,7	56,2	36,2
7	70,0	41,7	53,3	35,0
8	70,0	41,7	50,5	33,8

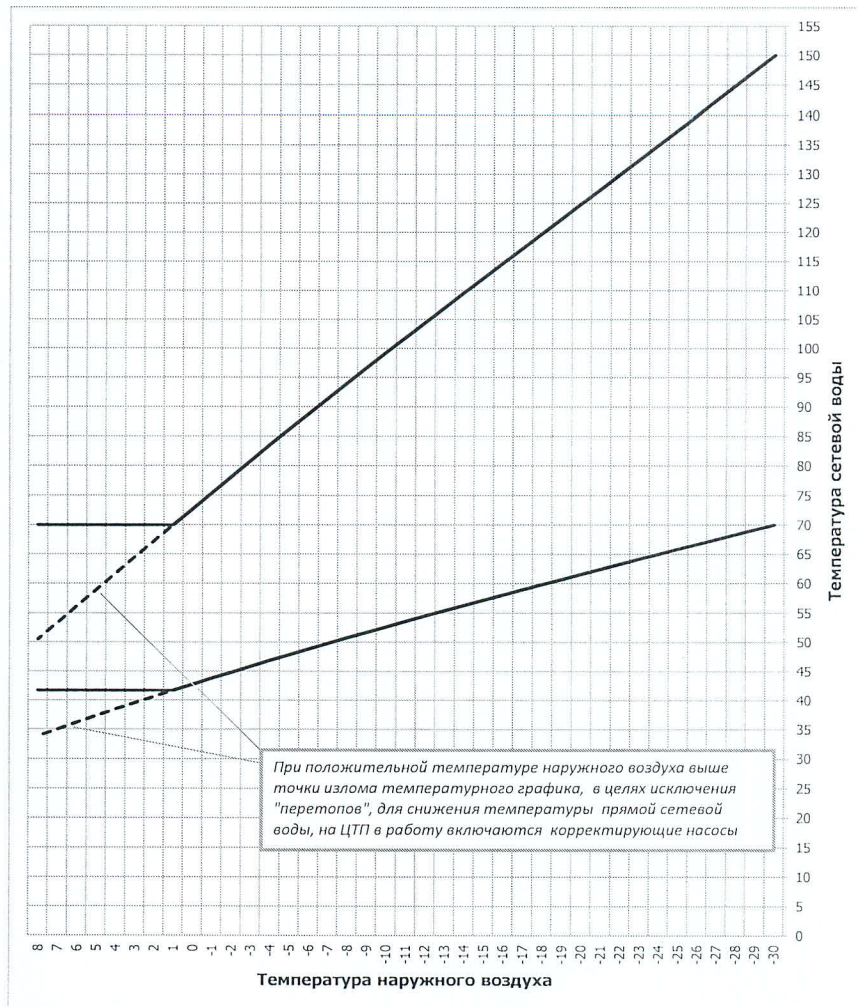

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"
 Начальник Теллотехнического управления
 Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
 ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин
 Н.В. Елизаров
 Н.Н. Вельмискин
 А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"



А.А. Сулов

"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации

городского округа Саранск - Директор


Департамента городского хозяйства



А.В.Егорычев

**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные пос. Николаевка по ул.Школьная, 4; Школа №13 по ул. Ленинградская, 34А
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	95,0	70,0
-29	93,7	69,2
-28	92,3	68,4
-27	91,0	67,5
-26	89,6	66,7
-25	88,3	65,9
-24	86,9	65,0
-23	85,5	64,2
-22	84,2	63,3
-21	82,8	62,5
-20	81,4	61,6
-19	80,0	60,7
-18	78,6	59,9
-17	77,2	59,0
-16	75,8	58,1
-15	74,4	57,2
-14	73,0	56,3
-13	71,5	55,4
-12	70,1	54,5
-11	68,7	53,5
-10	67,2	52,6
-9	65,7	51,7
-8	64,3	50,7
-7	62,8	49,8
-6	61,3	48,8
-5	59,8	47,8
-4	58,3	46,8
-3	56,8	45,8
-2	55,2	44,8
-1	53,7	43,8
0	52,1	42,7
1	50,5	41,7
2	48,9	40,6
3	47,3	39,5
4	45,7	38,4
5	44,1	37,3
6	42,4	36,2
7	40,7	35,0
8	39,0	33,8

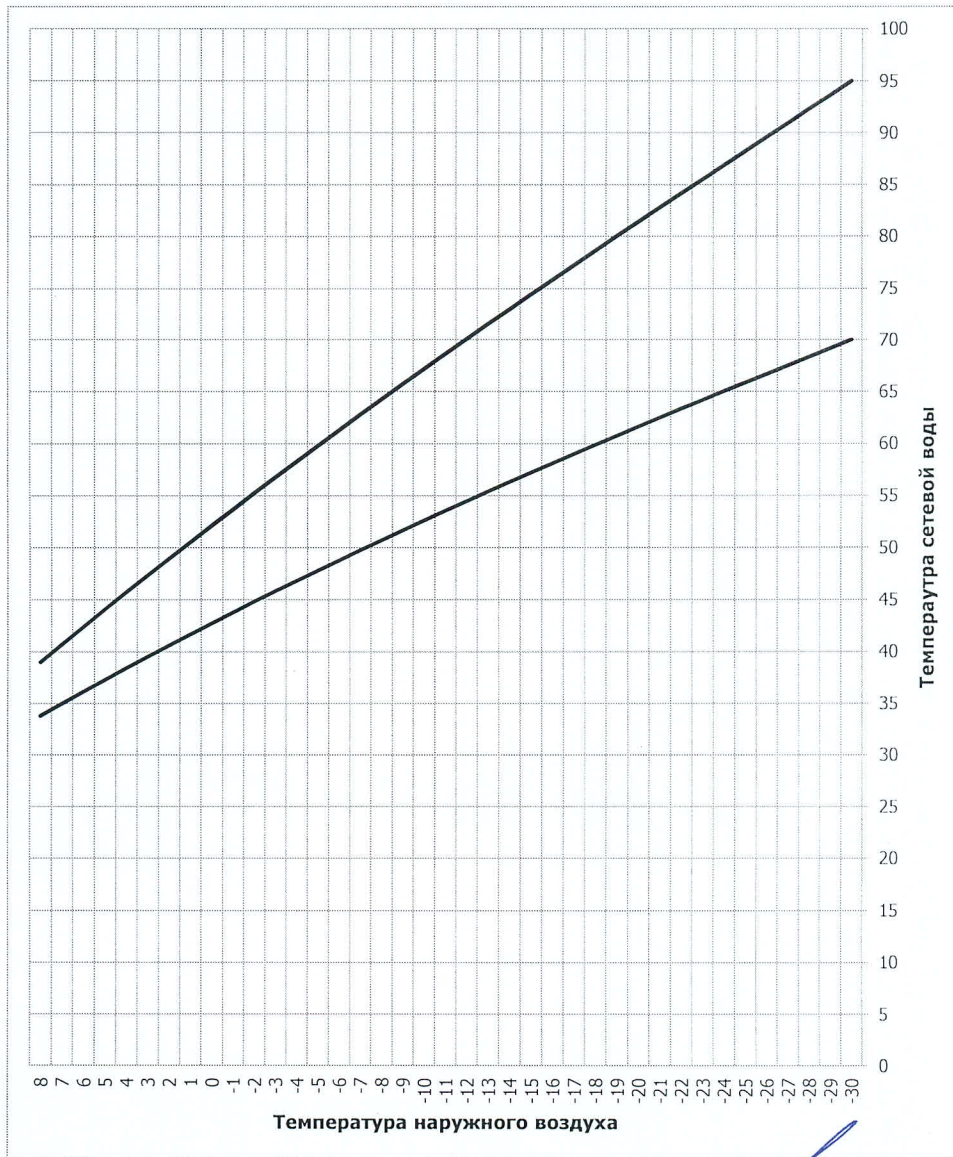

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

Н.Н. Вельмискин

А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

Handwritten signature


Handwritten signatures of A.G. Vannin, N.V. Elizarov, N.N. Velmiskin, A.A. Travkin, and I.M. Maslov

"Утверждаю"
 Директор Мордовского филиала
 ОАО "ТГК-6"
 А.А. Суслов

"Согласовано"
 Первый заместитель Главы Администрации
 городского округа Саранск
 Директор
 департамента городского хозяйства
 А.В.Егорычев

**Температурный график
 работы тепловой сети от теплоисточника ОАО "СаранскТеплоТранс": кот.Баня №3 по ул.Кутузова, 2Б
 на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{под, корп}$	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{обр, корп}$
-30	95,0	70,0	95,0	70,0
-29	93,7	69,2	93,7	69,2
-28	92,3	68,4	92,3	68,4
-27	91,0	67,5	91,0	67,5
-26	89,6	66,7	89,6	66,7
-25	88,3	65,9	88,3	65,9
-24	86,9	65,0	86,9	65,0
-23	85,5	64,2	85,5	64,2
-22	84,2	63,3	84,2	63,3
-21	82,8	62,5	82,8	62,5
-20	81,4	61,6	81,4	61,6
-19	80,0	60,7	80,0	60,7
-18	78,6	59,9	78,6	59,9
-17	77,2	59,0	77,2	59,0
-16	75,8	58,1	75,8	58,1
-15	74,4	57,2	74,4	57,2
-14	73,0	56,3	73,0	56,3
-13	71,5	55,4	71,5	55,4
-12	70,0	54,4	70,1	54,5
-11	70,0	54,4	68,7	53,5
-10	70,0	54,4	67,2	52,6
-9	70,0	54,4	65,7	51,7
-8	70,0	54,4	64,3	50,7
-7	70,0	54,4	62,8	49,8
-6	70,0	54,4	61,3	48,8
-5	70,0	54,4	59,8	47,8
-4	70,0	54,4	58,3	46,8
-3	70,0	54,4	56,8	45,8
-2	70,0	54,4	55,2	44,8
-1	70,0	54,4	53,7	43,8
0	70,0	54,4	52,1	42,7
1	70,0	54,4	50,5	41,7
2	70,0	54,4	48,9	40,6
3	70,0	54,4	47,3	39,5
4	70,0	54,4	45,7	38,4
5	70,0	54,4	44,1	37,3
6	70,0	54,4	42,4	36,2
7	70,0	54,4	40,7	35,0
8	70,0	54,4	39,0	33,8

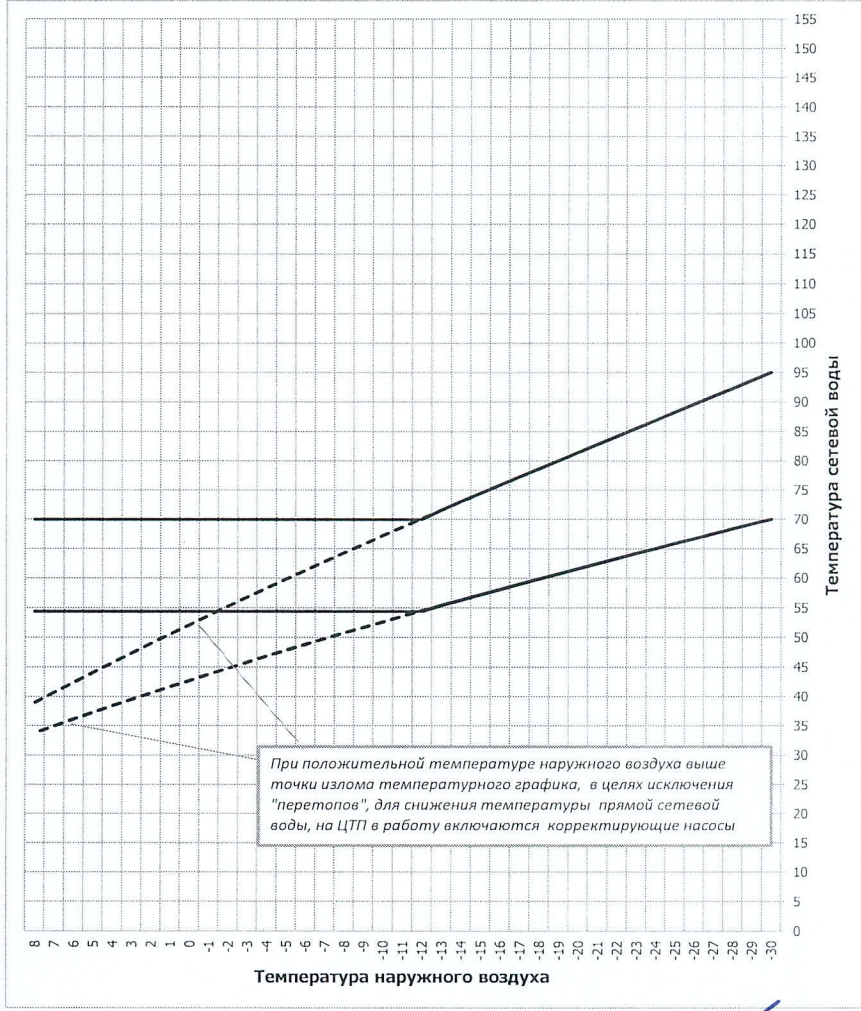

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"
 Начальник Теплотехнического управления
 Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
 ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин
 Н.В. Елизаров
 Н.Н. Вельмискин
 А.А. Травкин

Зам. директора
 И.М.Маслов

(Handwritten signature)

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"

А.А. Сулов



"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства


А.В.Егорычев

Температурный график

работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":

котельные Баня №2 по ул.Красноармейская,15а; Кирзавода по ул.Осипенко, 8; Баня №8 по ул.Косарева, 38А;
пос. Горайновка (ОПХ 1 мая) по ул.Молодежная, 13А
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{\text{нар}}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{\text{под}}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{\text{обр}}$
-30	95,0	70,0
-29	93,7	69,2
-28	92,3	68,4
-27	91,0	67,5
-26	89,6	66,7
-25	88,3	65,9
-24	86,9	65,0
-23	85,5	64,2
-22	84,2	63,3
-21	82,8	62,5
-20	81,4	61,6
-19	80,0	60,7
-18	78,6	59,9
-17	77,2	59,0
-16	75,8	58,1
-15	74,4	57,2
-14	73,0	56,3
-13	71,5	55,4
-12	70,0	54,4
-11	70,0	54,4
-10	70,0	54,4
-9	70,0	54,4
-8	70,0	54,4
-7	70,0	54,4
-6	70,0	54,4
-5	70,0	54,4
-4	70,0	54,4
-3	70,0	54,4
-2	70,0	54,4
-1	70,0	54,4
0	70,0	54,4
1	70,0	54,4
2	70,0	54,4
3	70,0	54,4
4	70,0	54,4
5	70,0	54,4
6	70,0	54,4
7	70,0	54,4
8	70,0	54,4

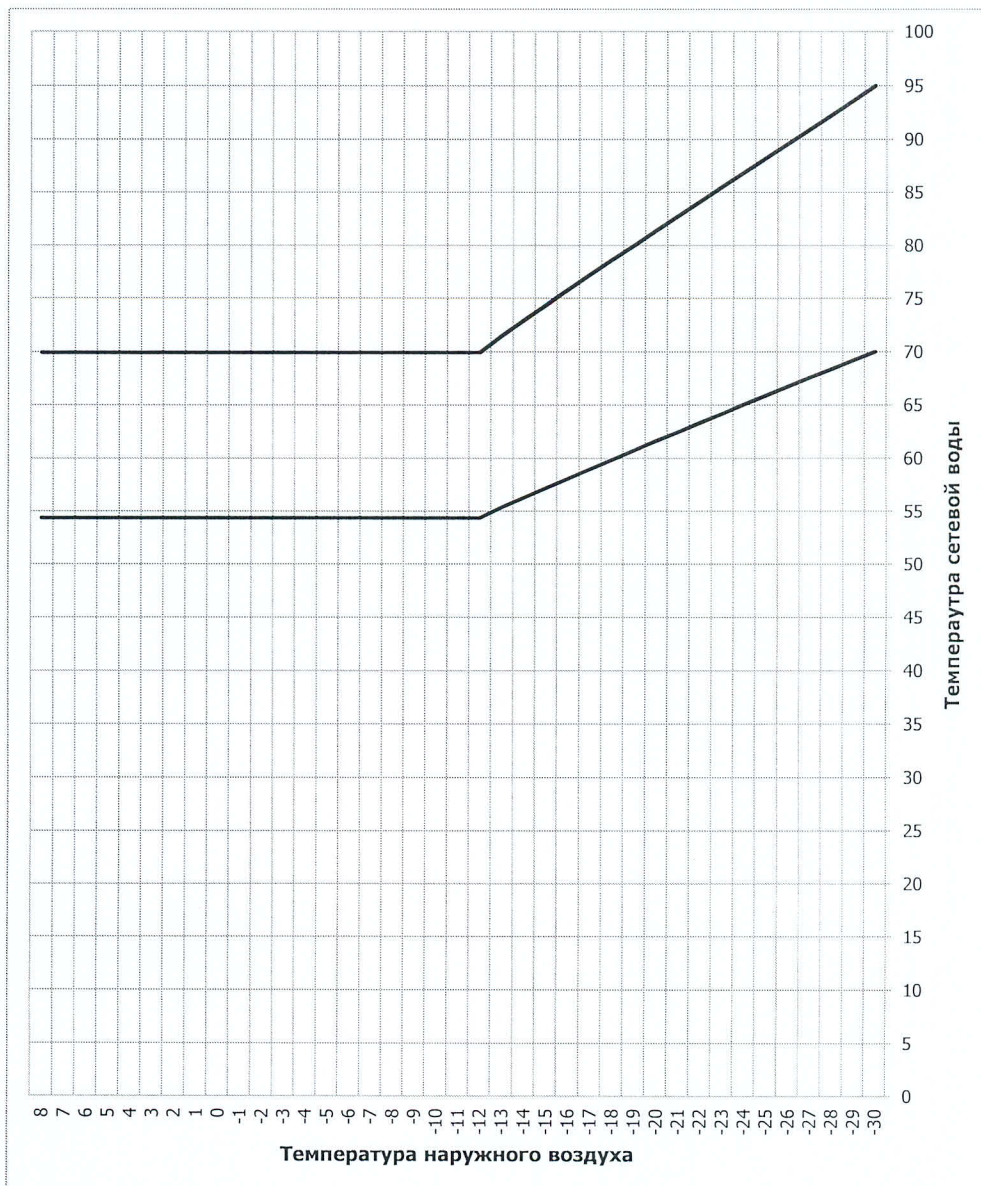

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

Н.Н. Вельмискин


А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"

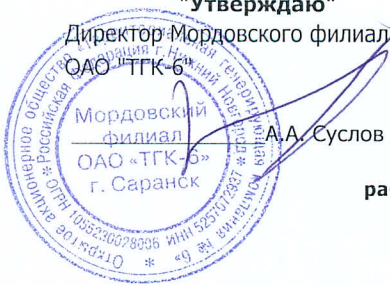

А.А. Сулов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства



А.В.Егорычев

**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные пос. Зыково по ул.Советская,124 Е; АРЗ пос.Луховка-1
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	105,0	70,0
-29	103,5	69,2
-28	101,9	68,4
-27	100,3	67,5
-26	98,8	66,7
-25	97,2	65,9
-24	95,7	65,0
-23	94,1	64,2
-22	92,5	63,3
-21	90,9	62,5
-20	89,3	61,6
-19	87,7	60,7
-18	86,1	59,9
-17	84,5	59,0
-16	82,9	58,1
-15	81,3	57,2
-14	79,6	56,3
-13	78,0	55,4
-12	76,3	54,5
-11	74,7	53,5
-10	73,0	52,6
-9	71,4	51,7
-8	69,7	50,7
-7	68,0	49,8
-6	66,3	48,8
-5	64,6	47,8
-4	62,9	46,8
-3	61,1	45,8
-2	59,4	44,8
-1	57,6	43,8
0	55,9	42,7
1	54,1	41,7
2	52,3	40,6
3	50,5	39,5
4	48,6	38,4
5	46,8	37,3
6	44,9	36,2
7	43,0	35,0
8	41,1	33,8

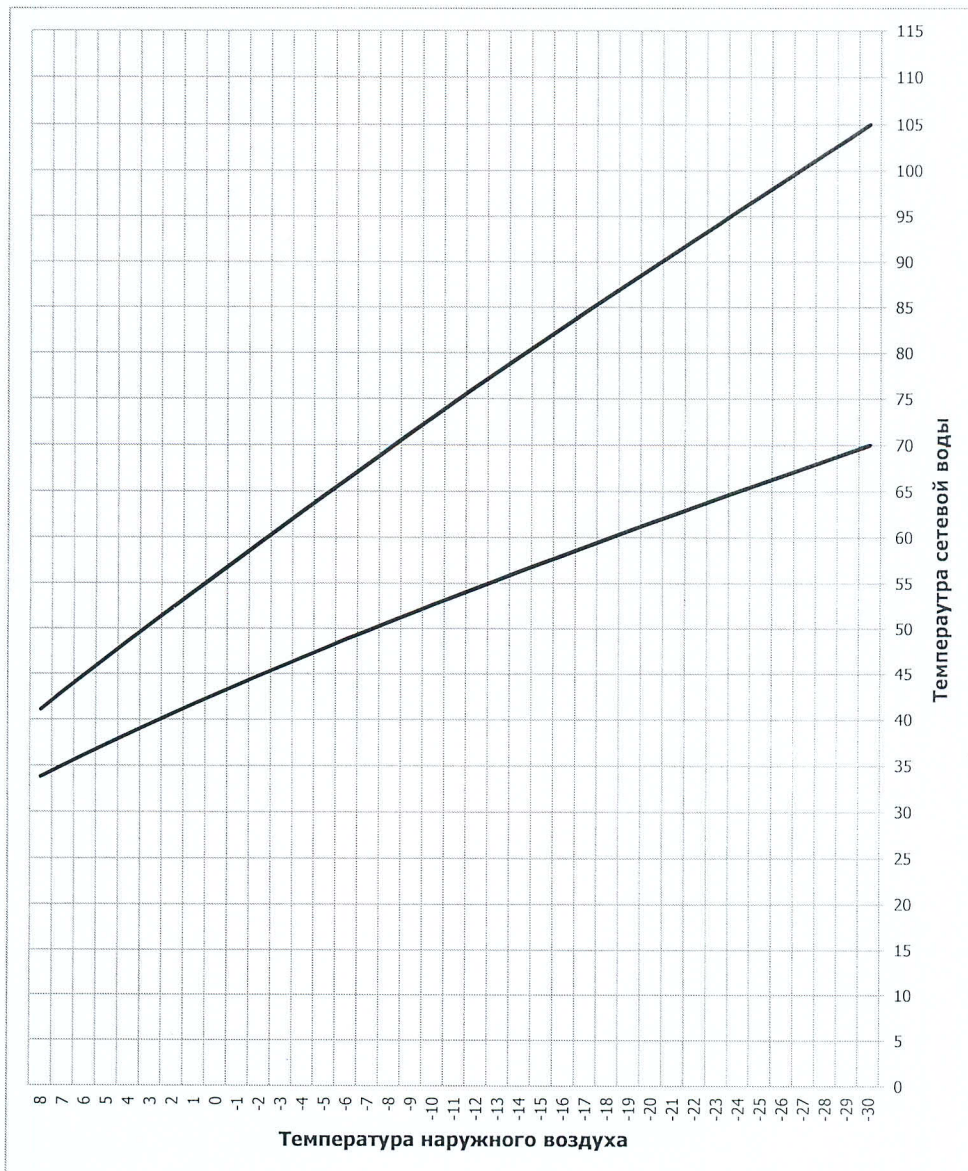

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

Н.Н. Вельмискин

А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

AS

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"



А.А. Сулов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства



А.В.Егорычев

Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные Нижний рынок по ул.Кирова, 63 Б; пос.Луховка по ул. Октябрьская, 7А
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающей трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	110,0	70,0
-29	108,3	69,2
-28	106,7	68,4
-27	105,0	67,5
-26	103,4	66,7
-25	101,7	65,9
-24	100,0	65,0
-23	98,3	64,2
-22	96,7	63,3
-21	95,0	62,5
-20	93,3	61,6
-19	91,6	60,7
-18	89,9	59,9
-17	88,2	59,0
-16	86,4	58,1
-15	84,7	57,2
-14	83,0	56,3
-13	81,2	55,4
-12	79,5	54,5
-11	77,7	53,5
-10	75,9	52,6
-9	74,2	51,7
-8	72,4	50,7
-7	70,6	49,8
-6	70,0	49,4
-5	70,0	49,4
-4	70,0	49,4
-3	70,0	49,4
-2	70,0	49,4
-1	70,0	49,4
0	70,0	49,4
1	70,0	49,4
2	70,0	49,4
3	70,0	49,4
4	70,0	49,4
5	70,0	49,4
6	70,0	49,4
7	70,0	49,4
8	70,0	49,4

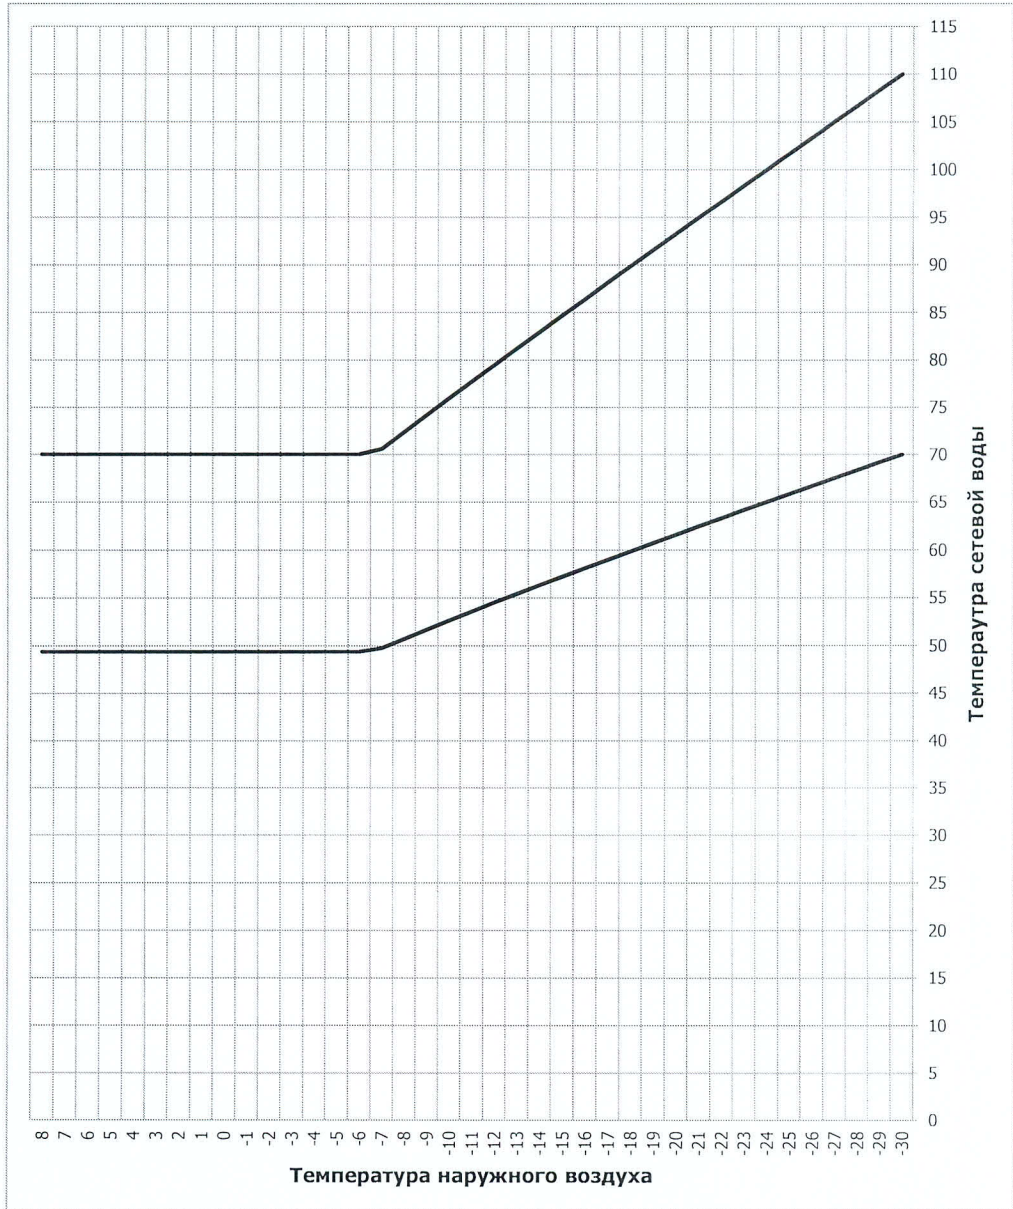

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теллотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

Н.Н. Вельмискин

А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

Handwritten signature

Handwritten signatures of A.G. Vannin, N.V. Elizarov, N.N. Velmiskin, A.A. Travkin, and I.M. Maslov.




"Утверждаю"
 Директор Мордовского филиала
 ОАО "ТГК-6"
 Мордовский филиал
 ОАО "ТГК-6"
 г. Саранск
 А.А. Сулов



"Согласовано"
 Первый заместитель Главы Администрации
 городского округа Саранск - Директор
 департамента городского хозяйства
 А.В.Егорычев

**Температурный график
 работы тепловой сети от теплоисточника ОАО "СаранскТеплоТранс": котельная пос. Озерный по ул. Молодежная, 25
 на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$, °С	Температура в подающем трубопроводе, $t_{пд}$, °С	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$, °С	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{пд.кorr}$, °С	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{обр.кorr}$, °С
-30	115,0	70,0	115,0	70,0
-29	113,2	69,2	113,2	69,2
-28	111,5	68,4	111,5	68,4
-27	109,7	67,5	109,7	67,5
-26	108,0	66,7	108,0	66,7
-25	106,2	65,9	106,2	65,9
-24	104,4	65,0	104,4	65,0
-23	102,6	64,2	102,6	64,2
-22	100,8	63,3	100,8	63,3
-21	99,0	62,5	99,0	62,5
-20	97,2	61,6	97,2	61,6
-19	95,4	60,7	95,4	60,7
-18	93,6	59,9	93,6	59,9
-17	91,8	59,0	91,8	59,0
-16	90,0	58,1	90,0	58,1
-15	88,1	57,2	88,1	57,2
-14	86,3	56,3	86,3	56,3
-13	84,5	55,4	84,5	55,4
-12	82,6	54,5	82,6	54,5
-11	80,7	53,5	80,7	53,5
-10	78,9	52,6	78,9	52,6
-9	77,0	51,7	77,0	51,7
-8	75,1	50,7	75,1	50,7
-7	73,2	49,8	73,2	49,8
-6	71,3	48,8	71,3	48,8
-5	70,0	48,1	69,4	47,8
-4	70,0	48,1	67,5	46,8
-3	70,0	48,1	65,5	45,8
-2	70,0	48,1	63,6	44,8
-1	70,0	48,1	61,6	43,8
0	70,0	48,1	59,6	42,7
1	70,0	48,1	57,6	41,7
2	70,0	48,1	55,6	40,6
3	70,0	48,1	53,6	39,5
4	70,0	48,1	51,5	38,4
5	70,0	48,1	49,5	37,3
6	70,0	48,1	47,4	36,2
7	70,0	48,1	45,3	35,0
8	70,0	48,1	42,1	33,9

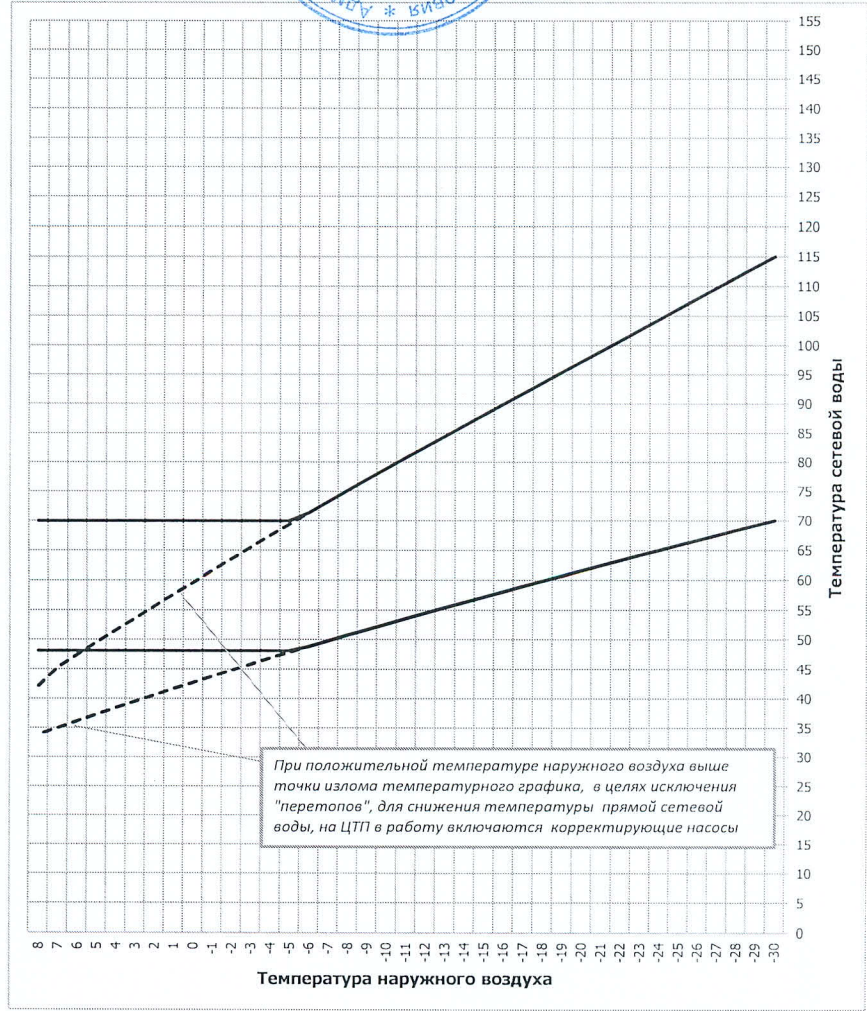

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"
 Начальник Теллотехнического управления
 Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
 ОАО "СаранскТеплоТранс"

[Signatures]
 А.Г.Ванин
 Н.В. Елизаров
 Н.Н. Вельмискин
 А.А. Травкин

[Signature]

Зам. директора

[Signature]

И.М.Маслов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"



А.А. Суслов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
департамента городского хозяйства



А.В.Егорычев

Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточника ОАО "СаранскТеплоТранс": котельная "Квартал 107" по ул. Гагарина, 106 А
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$, °С	Температура в подающем трубопроводе, $t_{пд}$, °С	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$, °С	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{пд.корр}$, °С	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{обр.корр}$, °С
-30	130,0	70,0	130,0	70,0
-29	127,9	69,2	127,9	69,2
-28	125,9	68,4	125,9	68,4
-27	123,8	67,5	123,8	67,5
-26	121,7	66,7	121,7	66,7
-25	119,6	65,9	119,6	65,9
-24	117,5	65,0	117,5	65,0
-23	115,4	64,2	115,4	64,2
-22	113,3	63,3	113,3	63,3
-21	111,2	62,5	111,2	62,5
-20	109,1	61,6	109,1	61,6
-19	107,0	60,7	107,0	60,7
-18	104,9	59,9	104,9	59,9
-17	102,7	59,0	102,7	59,0
-16	100,6	58,1	100,6	58,1
-15	98,5	57,2	98,5	57,2
-14	96,3	56,3	96,3	56,3
-13	94,1	55,4	94,1	55,4
-12	92,0	54,5	92,0	54,5
-11	89,8	53,5	89,8	53,5
-10	87,6	52,6	87,6	52,6
-9	85,4	51,7	85,4	51,7
-8	83,2	50,7	83,2	50,7
-7	81,0	49,8	81,0	49,8
-6	78,8	48,8	78,8	48,8
-5	76,6	47,8	76,6	47,8
-4	74,3	46,8	74,3	46,8
-3	72,1	45,8	72,1	45,8
-2	70,0	44,9	69,8	44,8
-1	70,0	44,9	67,5	43,8
0	70,0	44,9	65,2	42,7
1	70,0	44,9	62,9	41,7
2	70,0	44,9	60,6	40,6
3	70,0	44,9	58,3	39,5
4	70,0	44,9	55,9	38,4
5	70,0	44,9	53,5	37,3
6	70,0	44,9	51,2	36,2
7	70,0	44,9	48,7	35,0
8	70,0	44,9	46,3	33,8

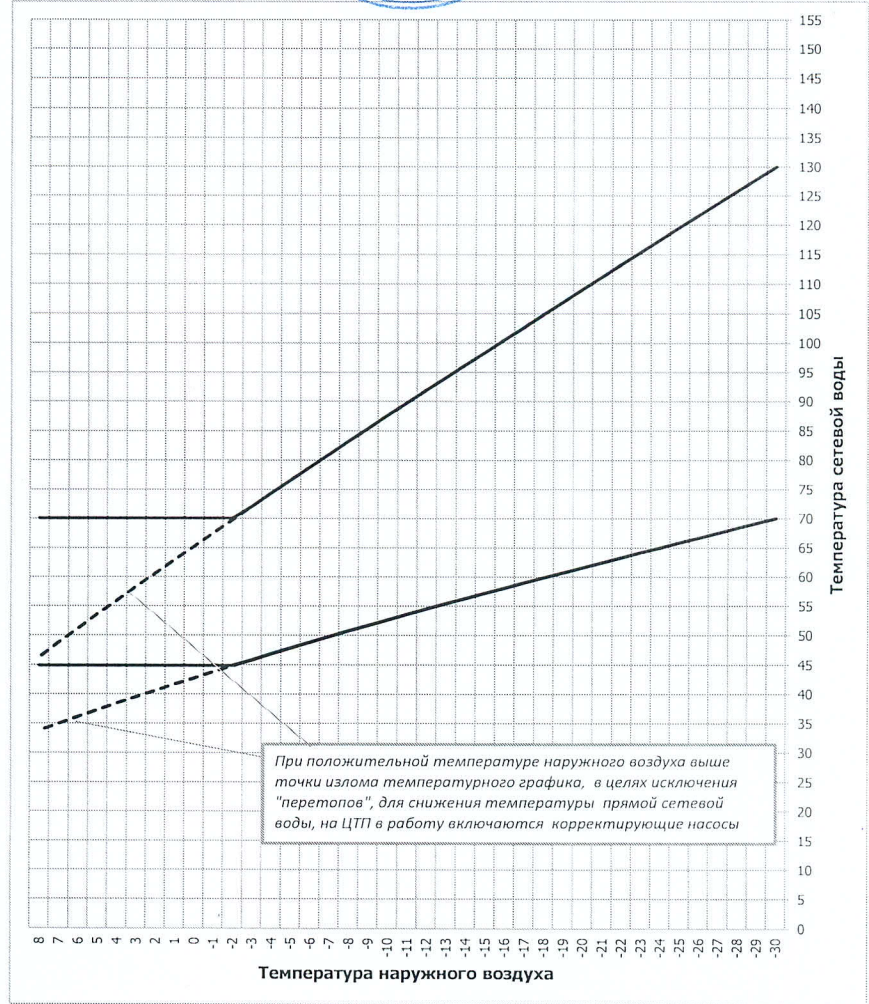

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

(Signatures)

А.Г.Ванин
Н.В. Елизаров
Н.Н. Вельмискин
А.А. Травкин

Зам. директора

(Signature)

И.М.Маслов

(Signature)

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО «ТГК-6»



А.А. Сулов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев



**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточника ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельная 2 мкр по ул. Попова, 49А
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	150,0	70,0
-29	147,5	69,2
-28	145,0	68,4
-27	142,5	67,5
-26	140,0	66,7
-25	137,5	65,9
-24	135,0	65,0
-23	132,5	64,2
-22	130,0	63,3
-21	127,5	62,5
-20	124,9	61,6
-19	122,4	60,7
-18	119,9	59,9
-17	117,3	59,0
-16	114,8	58,1
-15	112,2	57,2
-14	109,6	56,3
-13	107,1	55,4
-12	104,5	54,5
-11	101,9	53,5
-10	99,3	52,6
-9	96,7	51,7
-8	94,1	50,7
-7	91,4	49,8
-6	88,8	48,8
-5	86,1	47,8
-4	83,5	46,8
-3	80,8	45,8
-2	78,1	44,8
-1	75,4	43,8
0	72,7	42,7
1	70,0	41,7
2	70,0	41,7
3	70,0	41,7
4	70,0	41,7
5	70,0	41,7
6	70,0	41,7
7	70,0	41,7
8	70,0	41,7

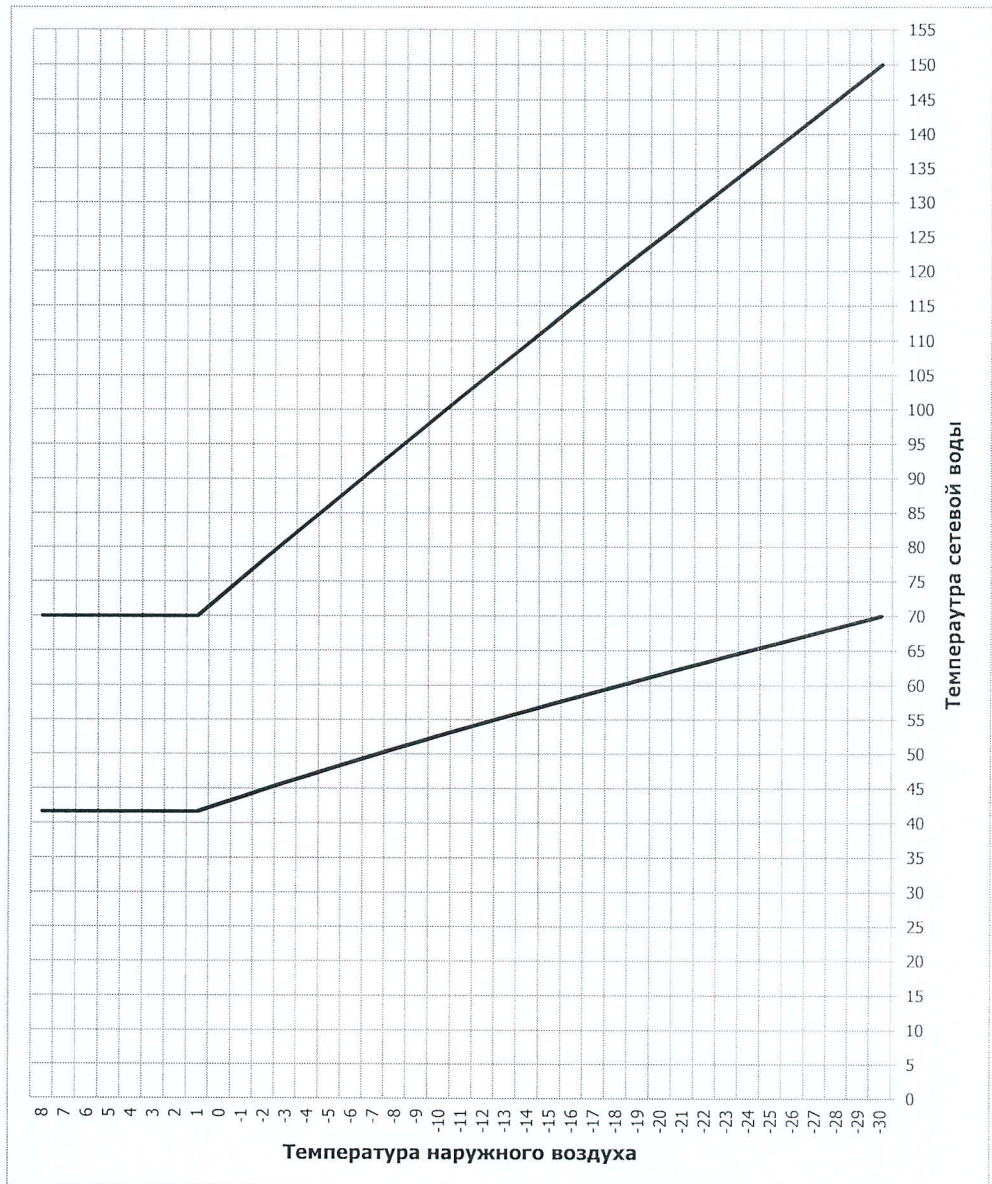

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

Начальник Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

Н.Н. Вельмискин

А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов