

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"

А.А. Сулов



"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев



Отопительный температурный график качественно-количественного регулирования
работы тепловой сети от теплоисточников Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" и ОАО "СаранскТеплоТранс":
Саранская ТЭЦ-2; Центральная котельная
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{\text{нар}}$	Температура в подающей трубопроводе, $t_{\text{под}}$	Температура в обратной трубопроводе, $t_{\text{обр}}$
-30	150,0	70,0
-29	147,5	69,2
-28	145,0	68,4
-27	142,5	67,5
-26	140,0	66,7
-25	137,5	65,9
-24	135,0	65,0
-23	132,5	64,2
-22	130,0	63,3
-21	127,5	62,5
-20	124,9	61,6
-19	122,4	60,7
-18	119,9	59,9
-17	117,3	59,0
-16	114,8	58,1
-15	112,2	57,2
-14	109,6	56,3
-13	107,1	55,4
-12	104,5	54,5
-11	101,9	53,5
-10	99,3	52,6
-9	96,7	51,7
-8	94,1	50,7
-7	91,4	49,8
-6	88,8	48,8
-5	86,1	47,8
-4	83,5	46,8
-3	80,8	45,8
-2	78,1	44,8
-1	75,4	43,8
0	72,7	42,7
1	70,0	41,7
2	70,0	41,7
3	70,0	41,7
4	70,0	41,7
5	70,0	41,7
6	70,0	41,7
7	70,0	41,7
8	70,0	41,7

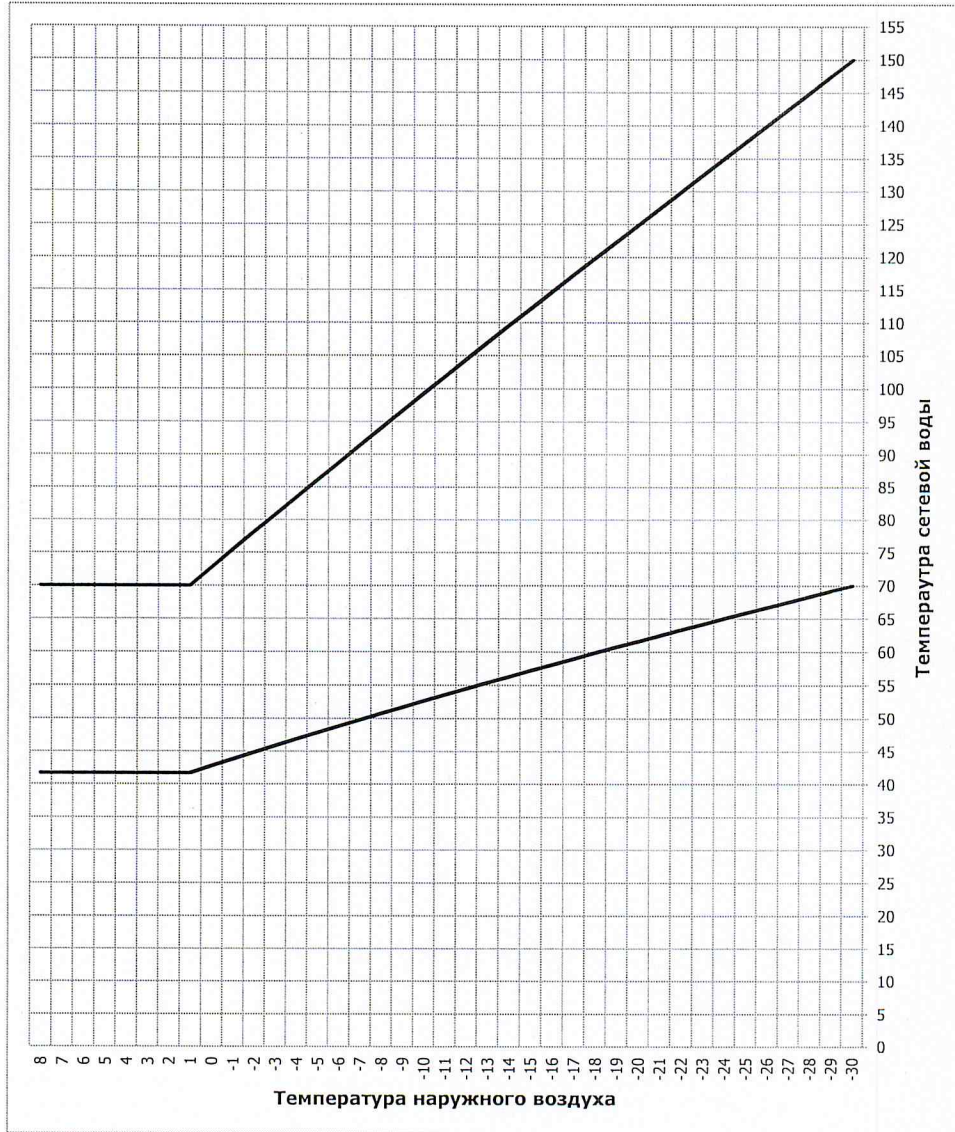

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"



А.А. Сулов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев



**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные пос. Зыково по ул.Советская,124 Е; АРЗ пос.Луховка-1
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	105,0	70,0
-29	103,5	69,2
-28	101,9	68,4
-27	100,3	67,5
-26	98,8	66,7
-25	97,2	65,9
-24	95,7	65,0
-23	94,1	64,2
-22	92,5	63,3
-21	90,9	62,5
-20	89,3	61,6
-19	87,7	60,7
-18	86,1	59,9
-17	84,5	59,0
-16	82,9	58,1
-15	81,3	57,2
-14	79,6	56,3
-13	78,0	55,4
-12	76,3	54,5
-11	74,7	53,5
-10	73,0	52,6
-9	71,4	51,7
-8	69,7	50,7
-7	68,0	49,8
-6	66,3	48,8
-5	64,6	47,8
-4	62,9	46,8
-3	61,1	45,8
-2	59,4	44,8
-1	57,6	43,8
0	55,9	42,7
1	54,1	41,7
2	52,3	40,6
3	50,5	39,5
4	48,6	38,4
5	46,8	37,3
6	44,9	36,2
7	43,0	35,0
8	41,1	33,8

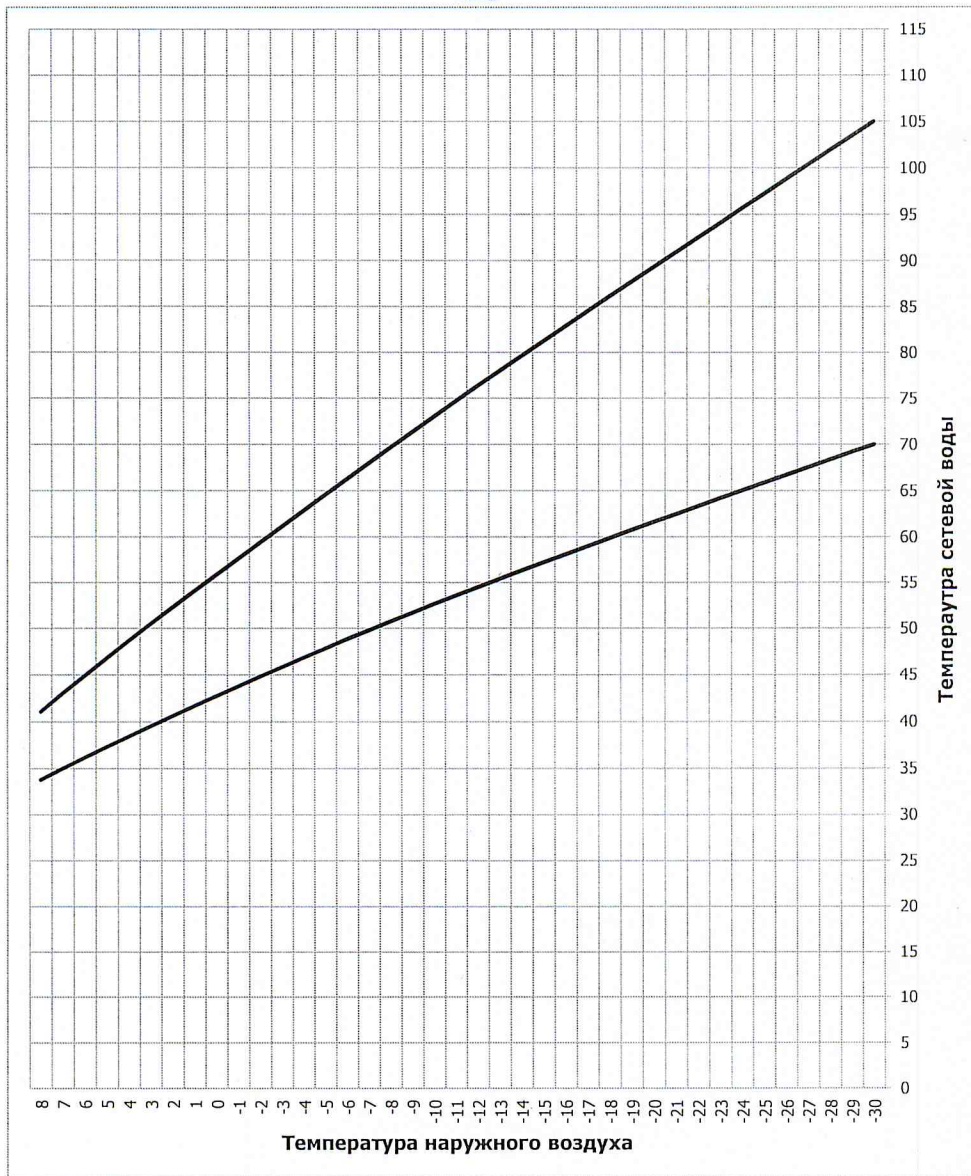

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

(Handwritten signatures in blue ink)

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

(Large handwritten signature in blue ink)

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"



А.А. Суслов

"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства


А.В.Егорычев



Температурный график

работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные Нижний рынок по ул.Кирова, 63 Б; пос.Духовка по ул. Октябрьская, 7А
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	110,0	70,0
-29	108,3	69,2
-28	106,7	68,4
-27	105,0	67,5
-26	103,4	66,7
-25	101,7	65,9
-24	100,0	65,0
-23	98,3	64,2
-22	96,7	63,3
-21	95,0	62,5
-20	93,3	61,6
-19	91,6	60,7
-18	89,9	59,9
-17	88,2	59,0
-16	86,4	58,1
-15	84,7	57,2
-14	83,0	56,3
-13	81,2	55,4
-12	79,5	54,5
-11	77,7	53,5
-10	75,9	52,6
-9	74,2	51,7
-8	72,4	50,7
-7	70,6	49,8
-6	70,0	49,4
-5	70,0	49,4
-4	70,0	49,4
-3	70,0	49,4
-2	70,0	49,4
-1	70,0	49,4
0	70,0	49,4
1	70,0	49,4
2	70,0	49,4
3	70,0	49,4
4	70,0	49,4
5	70,0	49,4
6	70,0	49,4
7	70,0	49,4
8	70,0	49,4

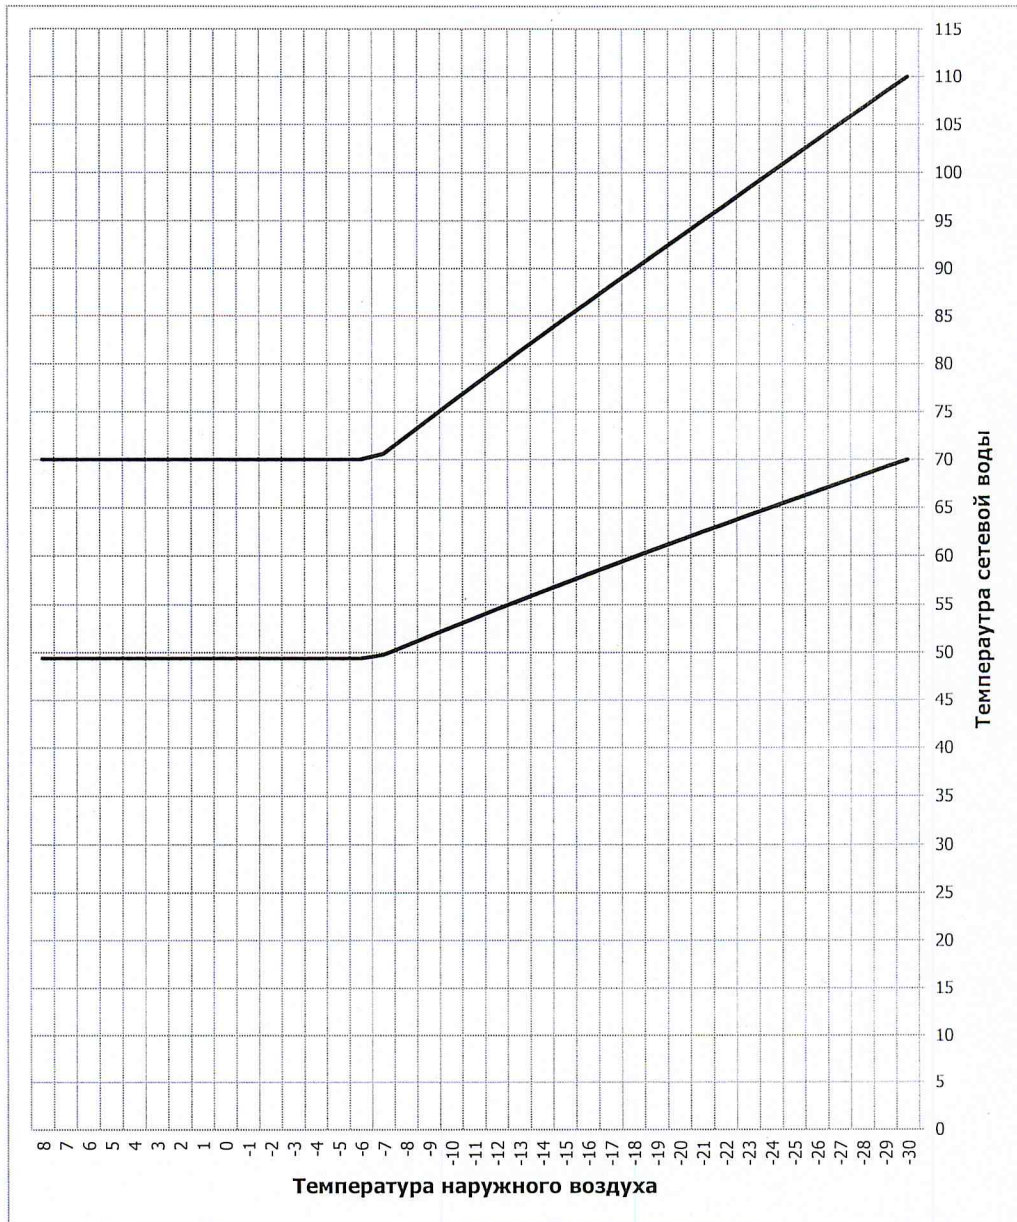

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"

Мордовский
филиал
ОАО "ТГК-6"
г. Саранск

А.А. Суслов




"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев

**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельная пос. Озерный по ул. Молодежная, 25
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	115,0	70,0
-29	113,2	69,2
-28	111,5	68,4
-27	109,7	67,5
-26	108,0	66,7
-25	106,2	65,9
-24	104,4	65,0
-23	102,6	64,2
-22	100,8	63,3
-21	99,0	62,5
-20	97,2	61,6
-19	95,4	60,7
-18	93,6	59,9
-17	91,8	59,0
-16	90,0	58,1
-15	88,1	57,2
-14	86,3	56,3
-13	84,5	55,4
-12	82,6	54,5
-11	80,7	53,5
-10	78,9	52,6
-9	77,0	51,7
-8	75,1	50,7
-7	73,2	49,8
-6	71,3	48,8
-5	70,0	48,1
-4	70,0	48,1
-3	70,0	48,1
-2	70,0	48,1
-1	70,0	48,1
0	70,0	48,1
1	70,0	48,1
2	70,0	48,1
3	70,0	48,1
4	70,0	48,1
5	70,0	48,1
6	70,0	48,1
7	70,0	48,1
8	70,0	48,1

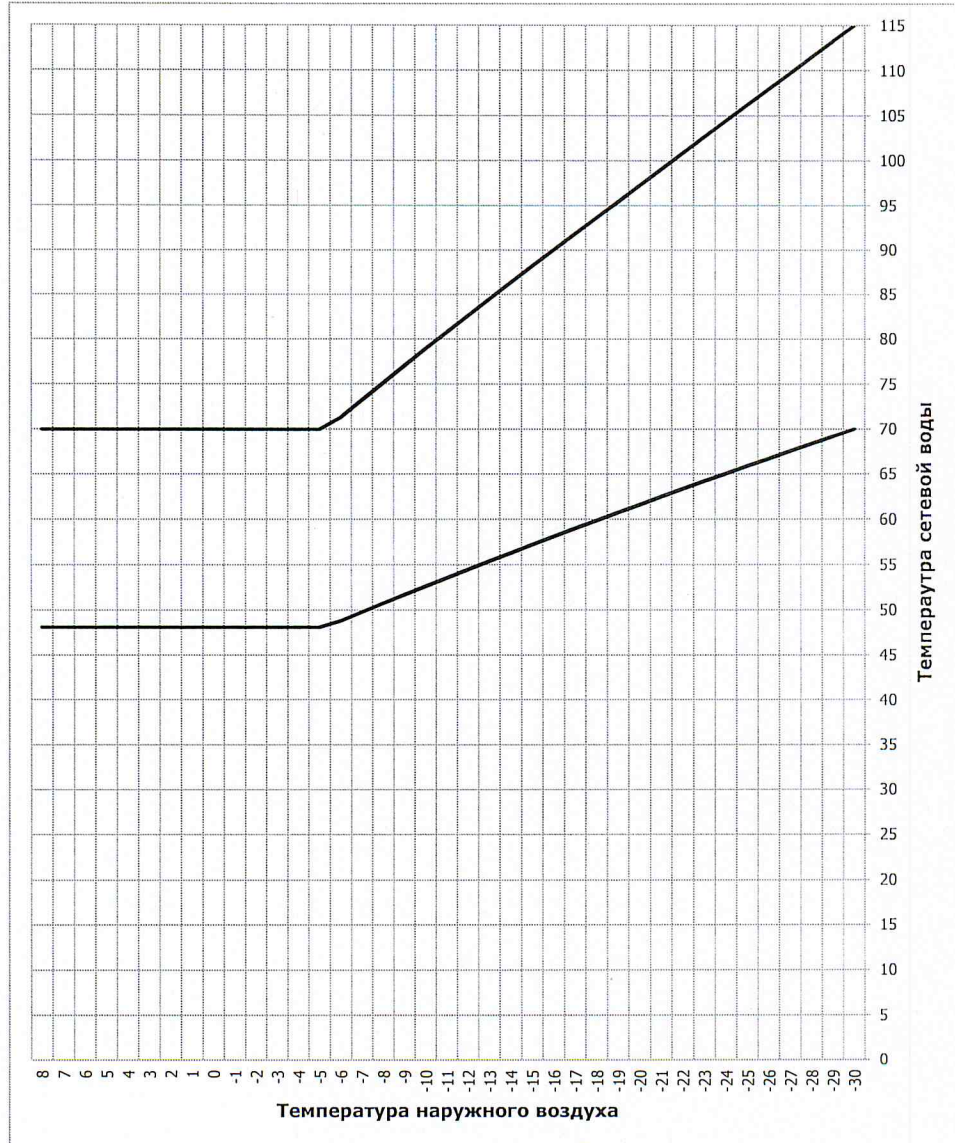

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов



"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"

А.А. Суслов




"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев

**Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельная "Квартал 107" по ул. Гагарина, 106 А
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.**

Температура наружного воздуха, t _{нар}	Температура в подающем трубопроводе, t _{под}	Температура в обратном трубопроводе, t _{обр}
-30	130,0	70,0
-29	127,9	69,2
-28	125,9	68,4
-27	123,8	67,5
-26	121,7	66,7
-25	119,6	65,9
-24	117,5	65,0
-23	115,4	64,2
-22	113,3	63,3
-21	111,2	62,5
-20	109,1	61,6
-19	107,0	60,7
-18	104,9	59,9
-17	102,7	59,0
-16	100,6	58,1
-15	98,5	57,2
-14	96,3	56,3
-13	94,1	55,4
-12	92,0	54,5
-11	89,8	53,5
-10	87,6	52,6
-9	85,4	51,7
-8	83,2	50,7
-7	81,0	49,8
-6	78,8	48,8
-5	76,6	47,8
-4	74,3	46,8
-3	72,1	45,8
-2	70,0	44,9
-1	70,0	44,9
0	70,0	44,9
1	70,0	44,9
2	70,0	44,9
3	70,0	44,9
4	70,0	44,9
5	70,0	44,9
6	70,0	44,9
7	70,0	44,9
8	70,0	44,9

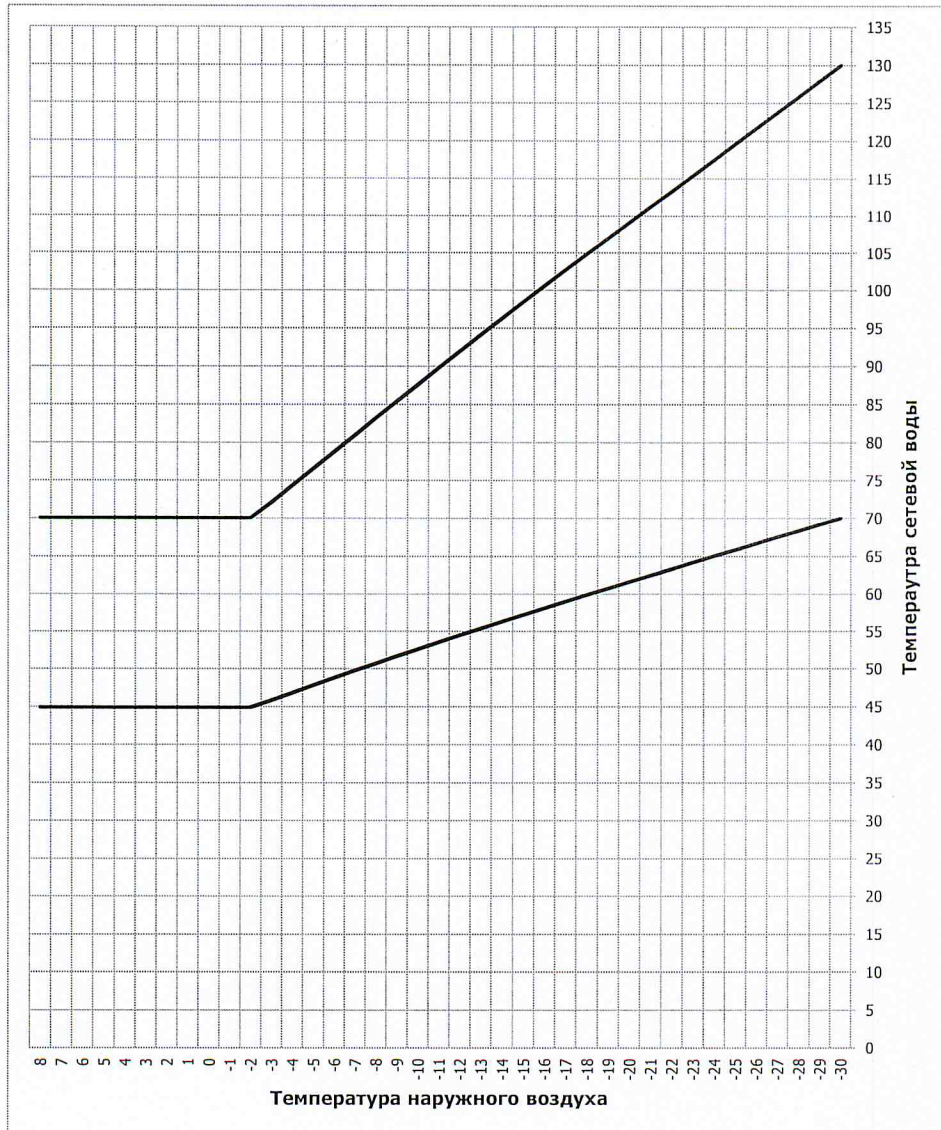

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала



А.А. Суслов



"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства


А.В.Егорычев

Температурный график

работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":

котельные 8 мкр по ул.Чкалова 1В; 6 мкр по ул.Энгельса 19А; 3 мкр по пр.50 лет Октября; 2 мкр по ул. Попова, 49А; кв.10-11 по ул.Кошьевого, 20А; ДРБ №2 по ул.Люксембург,15 Б; Осипенко, 57 А; МГУ пос.Ялга по ул.Пионерская, 6; Лисма по ул.Лесная, 2Д; Московская 48А на отопительный сезон 2013-2014 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	150,0	70,0
-29	147,5	69,2
-28	145,0	68,4
-27	142,5	67,5
-26	140,0	66,7
-25	137,5	65,9
-24	135,0	65,0
-23	132,5	64,2
-22	130,0	63,3
-21	127,5	62,5
-20	124,9	61,6
-19	122,4	60,7
-18	119,9	59,9
-17	117,3	59,0
-16	114,8	58,1
-15	112,2	57,2
-14	109,6	56,3
-13	107,1	55,4
-12	104,5	54,5
-11	101,9	53,5
-10	99,3	52,6
-9	96,7	51,7
-8	94,1	50,7
-7	91,4	49,8
-6	88,8	48,8
-5	86,1	47,8
-4	83,5	46,8
-3	80,8	45,8
-2	78,1	44,8
-1	75,4	43,8
0	72,7	42,7
1	70,0	41,7
2	70,0	41,7
3	70,0	41,7
4	70,0	41,7
5	70,0	41,7
6	70,0	41,7
7	70,0	41,7
8	70,0	41,7

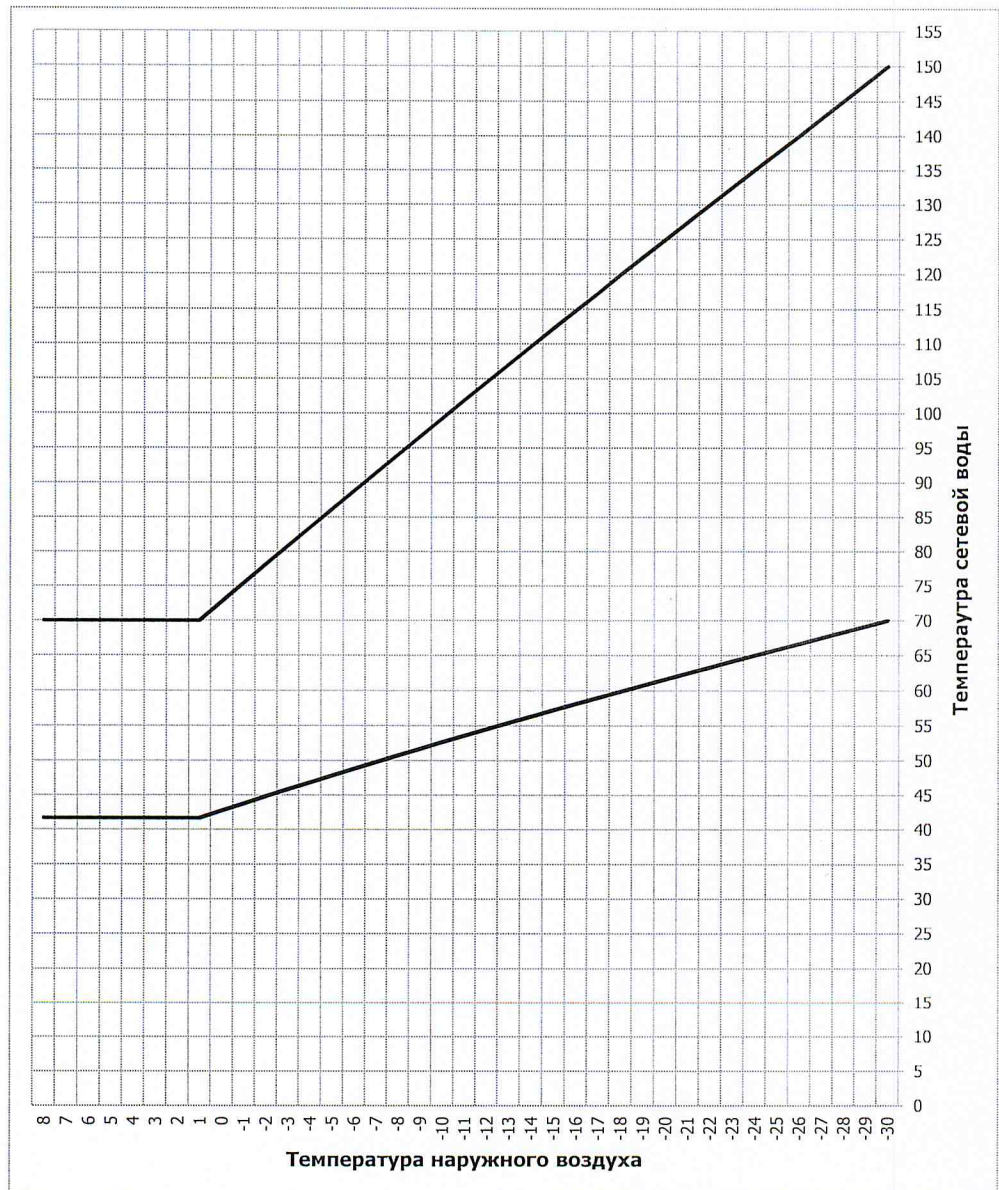

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"

Мордовский филиал

ОАО «ТГК-6»

г. Саранск

ИНН 5207000000

ОГРН 1055200028006

ОКПО 00101010

ОКВ 00101010

ОКФС 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010

ОКДН 00101010

ОКДП 00101010

ОКДМ 00101010



"Согласовано"

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Саранск - Директор
Департамента городского хозяйства


А.В.Егорычев

А.А. Суслов

Температурный график
работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс":
котельные Бани №2 по ул.Красноармейская,15а; Бани №3 по ул.Кутузова, 2Б; Кирзавода по ул.Осиленко, 8;
№8 по ул.Косарева, 38А; пос. Горяиновка (ОПХ 1 мая) по ул.Молодежная, 13А
на отопительный сезон 2013-2014 г.г.

Баня

Температура наружного воздуха, t _{нар}	Температура в подающем трубопроводе, t _{под}	Температура в обратном трубопроводе, t _{обр}
-30	95,0	70,0
-29	93,7	69,2
-28	92,3	68,4
-27	91,0	67,5
-26	89,6	66,7
-25	88,3	65,9
-24	86,9	65,0
-23	85,5	64,2
-22	84,2	63,3
-21	82,8	62,5
-20	81,4	61,6
-19	80,0	60,7
-18	78,6	59,9
-17	77,2	59,0
-16	75,8	58,1
-15	74,4	57,2
-14	73,0	56,3
-13	71,5	55,4
-12	70,0	54,4
-11	70,0	54,4
-10	70,0	54,4
-9	70,0	54,4
-8	70,0	54,4
-7	70,0	54,4
-6	70,0	54,4
-5	70,0	54,4
-4	70,0	54,4
-3	70,0	54,4
-2	70,0	54,4
-1	70,0	54,4
0	70,0	54,4
1	70,0	54,4
2	70,0	54,4
3	70,0	54,4
4	70,0	54,4
5	70,0	54,4
6	70,0	54,4
7	70,0	54,4
8	70,0	54,4

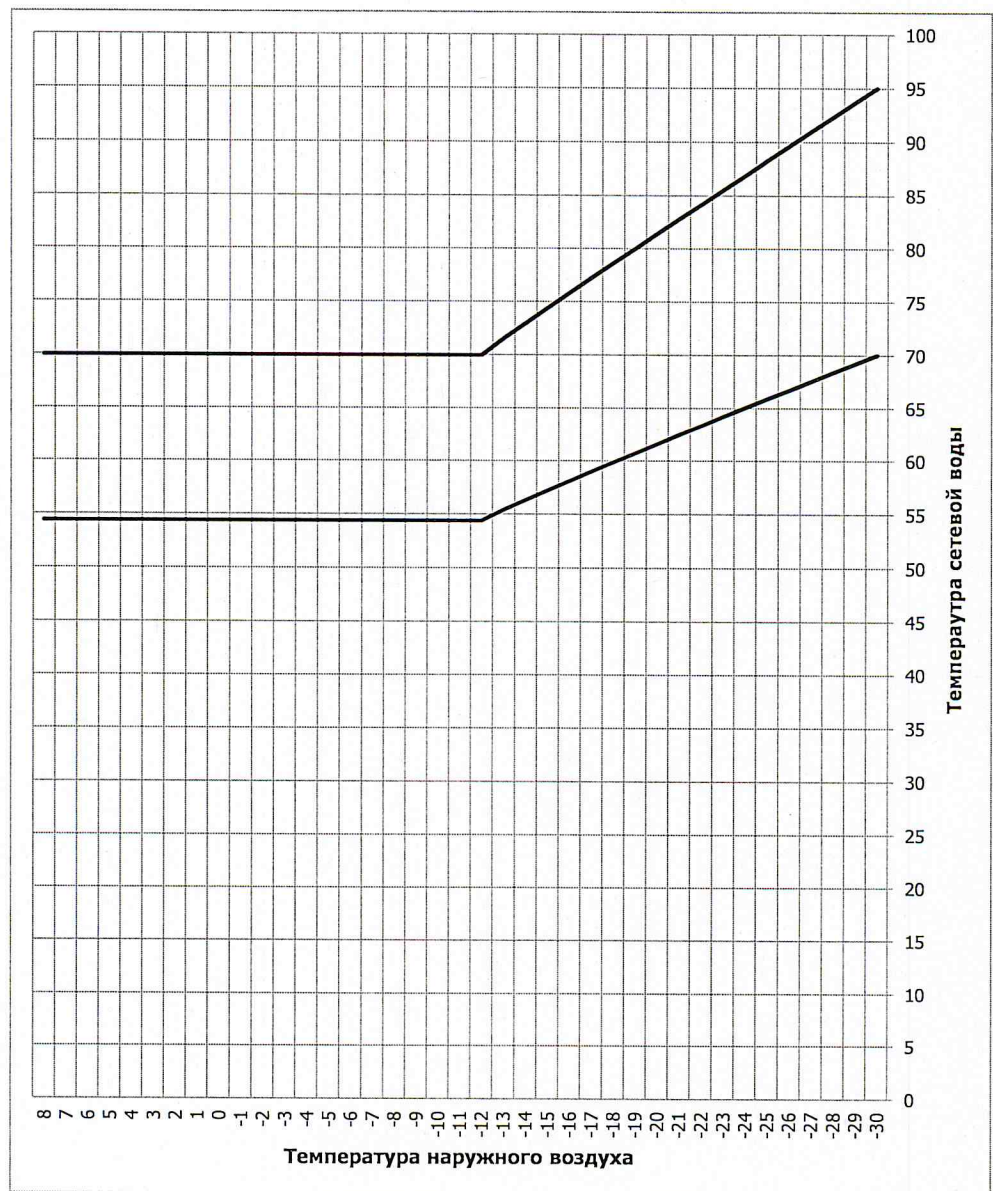

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы
ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Сергунин

Handwritten signature in blue ink.

"Утверждаю"

Директор Мордовского филиала

ОАО "ТГК-6"



А.А. Суслов

"Согласовано"


Первый заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства

А.В.Егорычев



Температурный график работы тепловой сети от теплоисточников ОАО "СаранскТеплоТранс": котельные пос. Николаевка по ул.Школьная, 4; Школа №13 по ул.Ленинградская, 34А на отопительный сезон 2013-2014 г.г.

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	95,0	70,0
-29	93,7	69,2
-28	92,3	68,4
-27	91,0	67,5
-26	89,6	66,7
-25	88,3	65,9
-24	86,9	65,0
-23	85,5	64,2
-22	84,2	63,3
-21	82,8	62,5
-20	81,4	61,6
-19	80,0	60,7
-18	78,6	59,9
-17	77,2	59,0
-16	75,8	58,1
-15	74,4	57,2
-14	73,0	56,3
-13	71,5	55,4
-12	70,1	54,5
-11	68,7	53,5
-10	67,2	52,6
-9	65,7	51,7
-8	64,3	50,7
-7	62,8	49,8
-6	61,3	48,8
-5	59,8	47,8
-4	58,3	46,8
-3	56,8	45,8
-2	55,2	44,8
-1	53,7	43,8
0	52,1	42,7
1	50,5	41,7
2	48,9	40,6
3	47,3	39,5
4	45,7	38,4
5	44,1	37,3
6	42,4	36,2
7	40,7	35,0
8	39,0	33,8

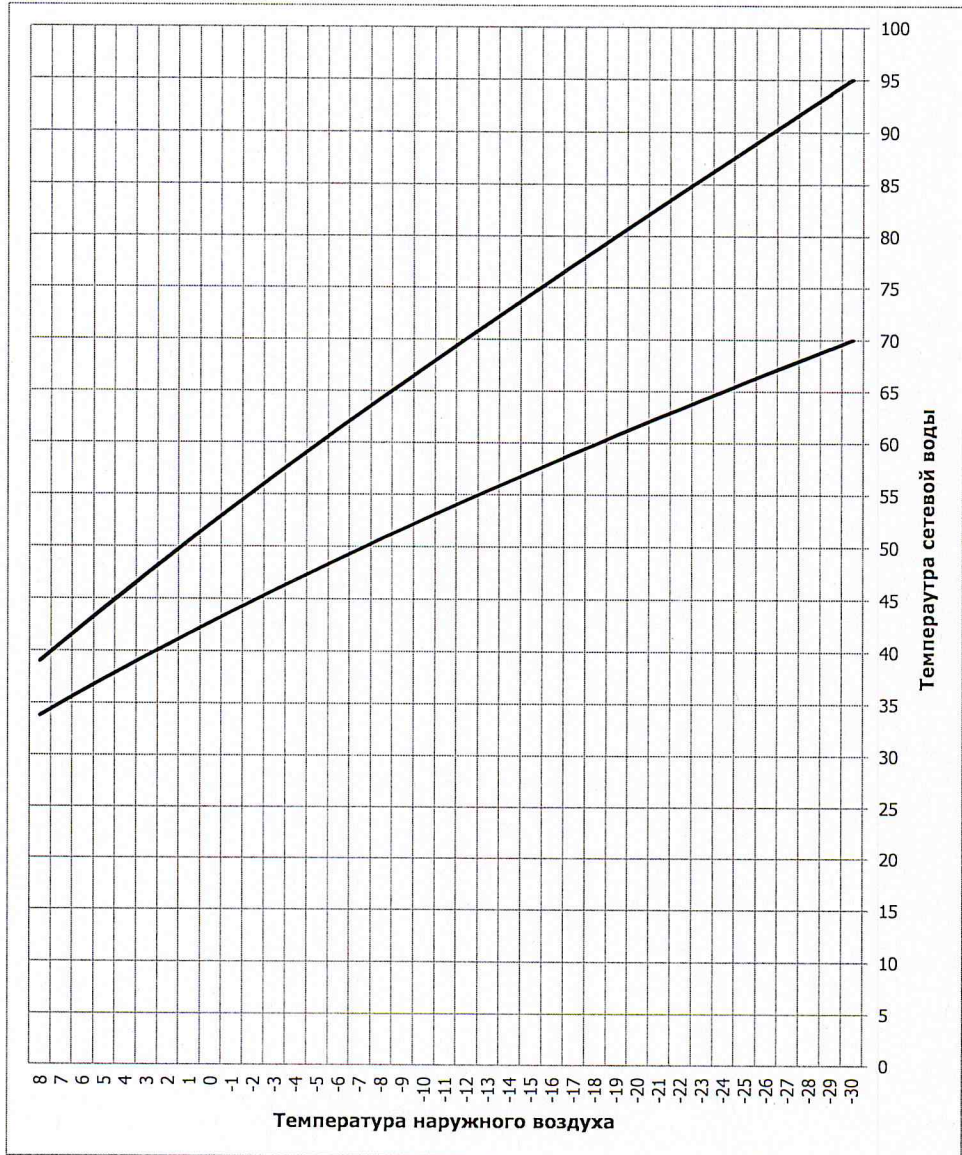

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о.начальника Теплотехнического управления Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Производственно-диспетчерской службы ОАО "СаранскТеплоТранс"

А.Г.Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.П. Изотов