




"Утверждаю"
 Директор Мордовского филиала
 ОАО "ТГК-6"
 А.А. Суслов



"Согласовано"
 Первый заместитель Главы Администрации
 городского округа Саранск - Директор
 департамента городского хозяйства
 А.В.Егорычев

**Отопительный температурный график качественного регулирования
 работы тепловой сети от теплоисточников Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" и ОАО "СаранскТеплоТранс":
 Саранская ТЭЦ-2; Центральная котельная
 на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$, °С	Температура в подающем трубопроводе, $t_{пд}$, °С	Температура в обратном трубопроводе, $t_{об}$, °С	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{пд.Кор}$, °С	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{об.Кор}$, °С
-30	150,0	70,0	150,0	70,0
-29	147,5	69,2	147,5	69,2
-28	145,0	68,4	145,0	68,4
-27	142,5	67,5	142,5	67,5
-26	140,0	66,7	140,0	66,7
-25	137,5	65,9	137,5	65,9
-24	135,0	65,0	135,0	65,0
-23	132,5	64,2	132,5	64,2
-22	130,0	63,3	130,0	63,3
-21	127,5	62,5	127,5	62,5
-20	124,9	61,6	124,9	61,6
-19	122,4	60,7	122,4	60,7
-18	119,9	59,9	119,9	59,9
-17	117,3	59,0	117,3	59,0
-16	114,8	58,1	114,8	58,1
-15	112,2	57,2	112,2	57,2
-14	109,6	56,3	109,6	56,3
-13	107,1	55,4	107,1	55,4
-12	104,5	54,5	104,5	54,5
-11	101,9	53,5	101,9	53,5
-10	99,3	52,6	99,3	52,6
-9	96,7	51,7	96,7	51,7
-8	94,1	50,7	94,1	50,7
-7	91,4	49,8	91,4	49,8
-6	88,8	48,8	88,8	48,8
-5	86,1	47,8	86,1	47,8
-4	83,5	46,8	83,5	46,8
-3	80,8	45,8	80,8	45,8
-2	78,1	44,8	78,1	44,8
-1	75,4	43,8	75,4	43,8
0	72,7	42,7	72,7	42,7
1	70,0	41,7	70,0	41,7
2	70,0	41,7	67,3	40,6
3	70,0	41,7	64,5	39,5
4	70,0	41,7	61,8	38,4
5	70,0	41,7	59,0	37,3
6	70,0	41,7	56,2	36,2
7	70,0	41,7	53,3	35,0
8	70,0	41,7	50,5	33,8

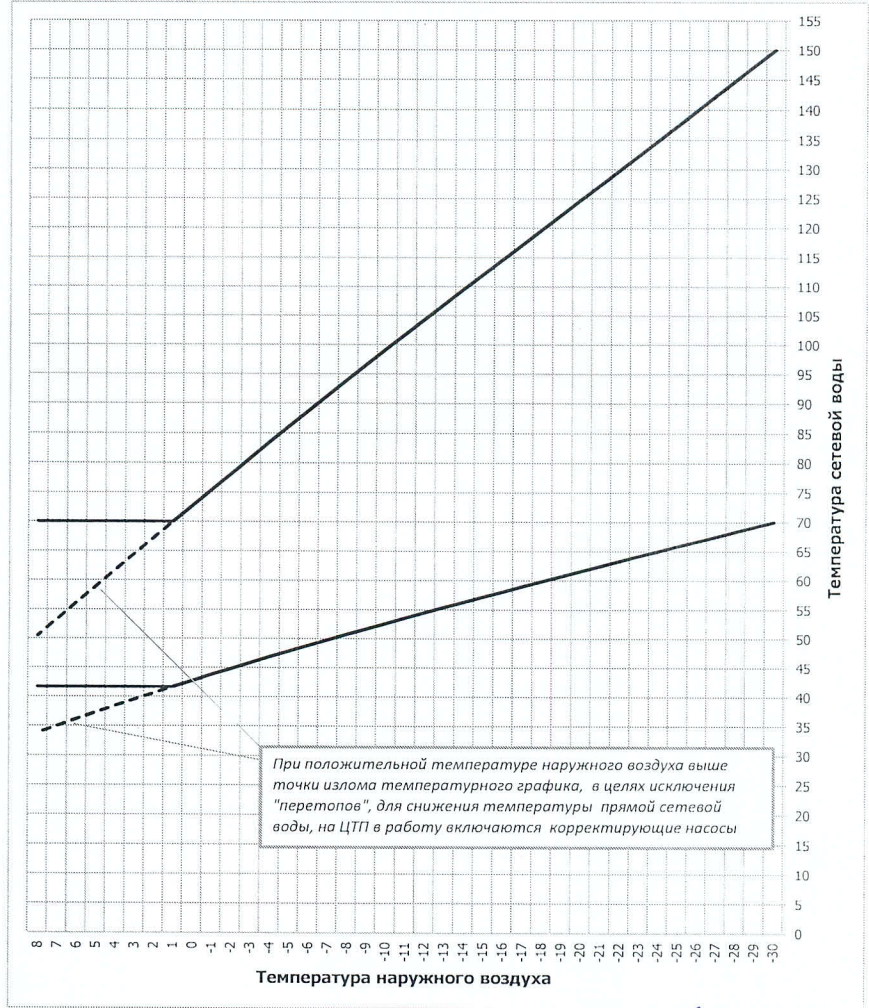

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"
 Начальник Телотехнического управления
 Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"
 Зам. начальника Производственно-диспетчерской службы
 ОАО "СаранскТеплоТранс"

[Signatures]
 А.Г.Ванин
 Н.В. Елизаров
 Н.Н. Вельмискин
 А.А. Травкин

Зам. директора

И.М.Маслов

[Signature]

[Signature]