


**"Утверждаю"**

Директор Мордовского филиала,  
ОАО "ТГК-6"

*[Подпись]*  
А.А. Суслов

**Температурный график  
работы тепловой сети от ЦТП-1,2 п.ТЭЦ-2  
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$
-30	95,0	70,0
-29	93,7	69,2
-28	92,3	68,4
-27	91,0	67,5
-26	89,6	66,7
-25	88,3	65,9
-24	86,9	65,0
-23	85,5	64,2
-22	84,2	63,3
-21	82,8	62,5
-20	81,4	61,6
-19	80,0	60,7
-18	78,6	59,9
-17	77,2	59,0
-16	75,8	58,1
-15	74,4	57,2
-14	73,0	56,3
-13	71,5	55,4
-12	70,1	54,5
-11	68,7	53,5
-10	67,2	52,6
-9	65,7	51,7
-8	64,3	50,7
-7	62,8	49,8
-6	61,3	48,8
-5	59,8	47,8
-4	58,3	46,8
-3	56,8	45,8
-2	55,2	44,8
-1	53,7	43,8
0	52,1	42,7
1	50,5	41,7
2	48,9	40,6
3	47,3	39,5
4	45,7	38,4
5	44,1	37,3
6	42,4	36,2
7	40,7	35,0
8	39,0	33,8

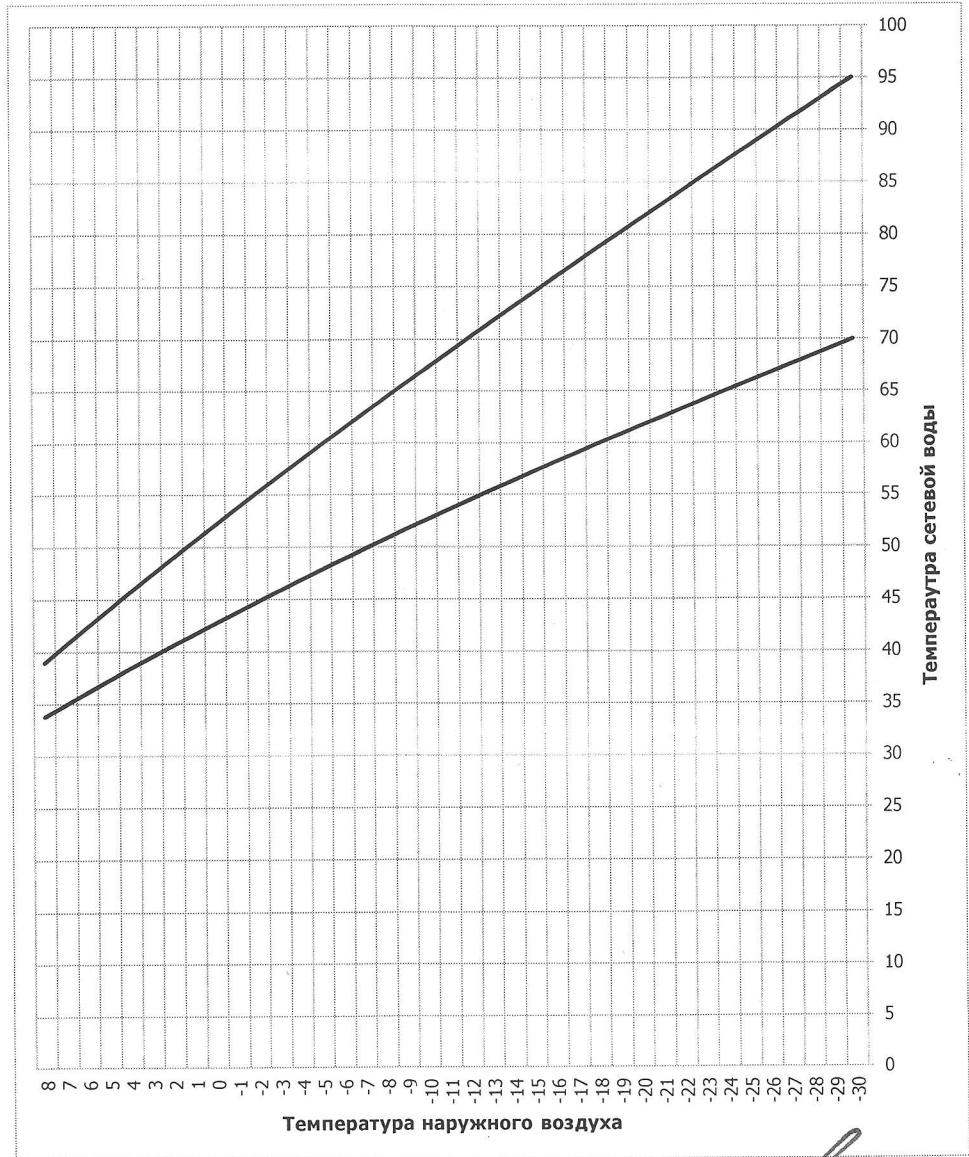

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о. начальника Теплотехнического управления  
Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Оперативно-диспетчерской службы  
ОАО "СаранскТеплоТранс"

*[Подпись]*  
А.Г.Ванин

*[Подпись]*  
Н.В. Елизаров

*[Подпись]*  
М.Н. Сергунин


*[Подпись]*  
А.А. Травкин

"Утверждаю"  
 Директор Мордовского филиала  
 ОАО "ТГК-6"

*[Signature]*  
 А.А. Суслов

**Температурный график  
 работы тепловой сети от ЦТП - Пионерская, 41 п.Ялга  
 на отопительный сезон 2014-2015 г.г.**

Температура наружного воздуха, $t_{нар}$	Температура в подающем трубопроводе, $t_{под}$	Температура в обратном трубопроводе, $t_{обр}$	Температура в подающем трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{под,корр}$	Температура в обратном трубопроводе при работе корректирующих насосов на ЦТП, $t_{обр,корр}$
-30	95,0	70,0	95,0	70,0
-29	93,7	69,2	93,7	69,2
-28	92,3	68,4	92,3	68,4
-27	91,0	67,5	91,0	67,5
-26	89,6	66,7	89,6	66,7
-25	88,3	65,9	88,3	65,9
-24	86,9	65,0	86,9	65,0
-23	85,5	64,2	85,5	64,2
-22	84,2	63,3	84,2	63,3
-21	82,8	62,5	82,8	62,5
-20	81,4	61,6	81,4	61,6
-19	80,0	60,7	80,0	60,7
-18	78,6	59,9	78,6	59,9
-17	77,2	59,0	77,2	59,0
-16	75,8	58,1	75,8	58,1
-15	74,4	57,2	74,4	57,2
-14	73,0	56,3	73,0	56,3
-13	71,5	55,4	71,5	55,4
-12	70,0	54,4	70,1	54,5
-11	70,0	54,4	68,7	53,5
-10	70,0	54,4	67,2	52,6
-9	70,0	54,4	65,7	51,7
-8	70,0	54,4	64,3	50,7
-7	70,0	54,4	62,8	49,8
-6	70,0	54,4	61,3	48,8
-5	70,0	54,4	59,8	47,8
-4	70,0	54,4	58,3	46,8
-3	70,0	54,4	56,8	45,8
-2	70,0	54,4	55,2	44,8
-1	70,0	54,4	53,7	43,8
0	70,0	54,4	52,1	42,7
1	70,0	54,4	50,5	41,7
2	70,0	54,4	48,9	40,6
3	70,0	54,4	47,3	39,5
4	70,0	54,4	45,7	38,4
5	70,0	54,4	44,1	37,3
6	70,0	54,4	42,4	36,2
7	70,0	54,4	40,7	35,0
8	70,0	54,4	39,0	33,8

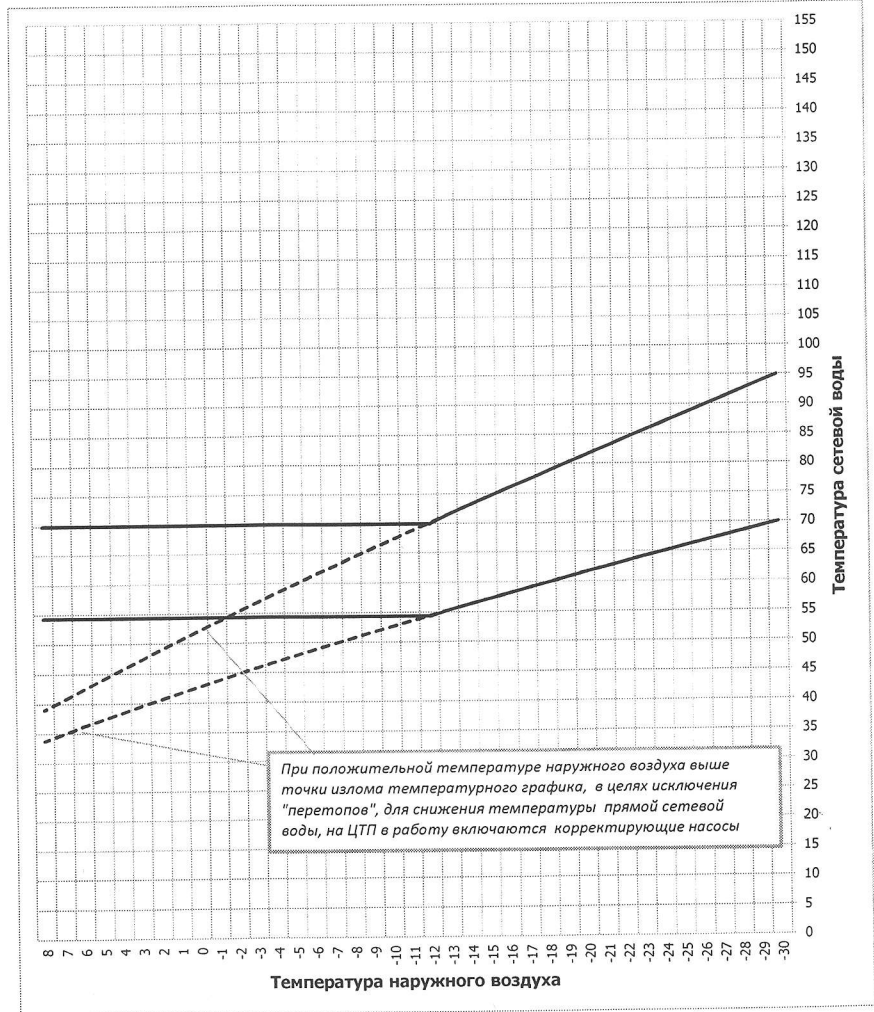

Главный инженер Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Технический директор ОАО "СаранскТеплоТранс"

И.о. начальника Теплотехнического управления  
 Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"

Начальник Оперативно-диспетчерской службы  
 ОАО "СаранскТеплоТранс"

*[Signatures]*

А.Г. Ванин

Н.В. Елизаров

М.Н. Сергунин

А.А. Травкин